



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： 20AAX0301Y14-11160-A01
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： NDB6A-125H、NDB6AZ-125H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: NDB6A-125H、 NDB6AZ-125H 商标: Nader、良信 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-12-02 完成日期: 2020-12-14	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检:  张宁 审核:  张宁 签发:  张宁	日期: 2020-12-18 日期: 2020-12-18 日期: 2020-12-18															
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> <tr> <td>见附页2</td> <td>见附页2</td> <td>见附页2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010307878981</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2019CCC0307-3172085</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附页2	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2016010307878981		原测试报告编号	00901-A2019CCC0307-3172085		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页2	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2016010307878981															
原测试报告编号	00901-A2019CCC0307-3172085															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

此自我声明与 V2020CQC107502-754136 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 申请编号 V2020CQC107502-754136 中的相关内容。

附页 1:

型号: NDB6A-125H、NDB6AZ-125H

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: NDB6A-125H: AC230/240V(1P、1P+N)、AC110/120/230/240V(2P)、AC400/415V (3P、3P+N、4P); NDB6AZ-125H: DC60/80V;

In: 80A,100A,125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: NDB6A-125H: 6kA; NDB6AZ-125H: 7.5kA;

Icu: NDB6A-125H: 6kA; NDB6AZ-125H: 10kA;

使用类别: A;

极数:

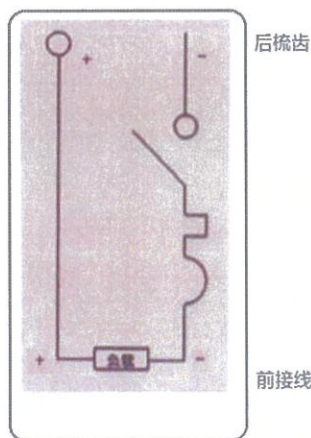
NDB6A-125H: 1P、1P+N(1 个保护极,N 极常通)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P;

NDB6AZ-125H 见接线方式;

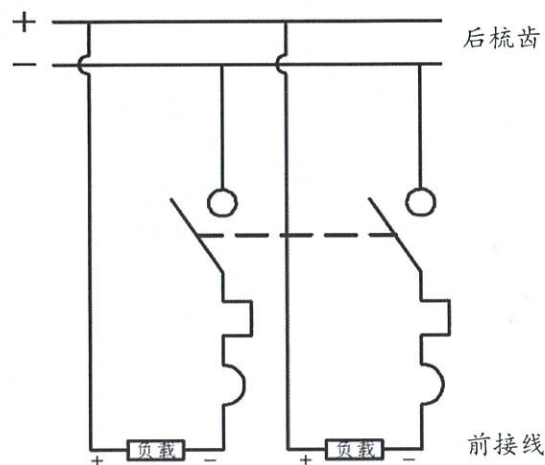
适用于隔离(1P+N, 3P+N 除外);

适用频率:50/60Hz;

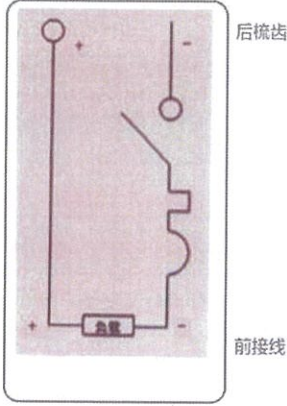
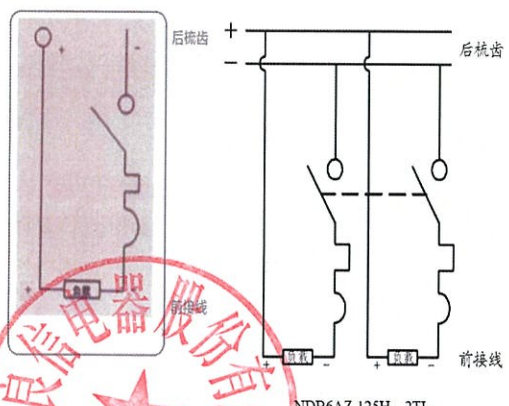
直流接线方式如下:



接线方式 1 (1P 外形)

接线方式 2
(NDB6AZ-125H 2TL)

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
减少产品型号	NDB6A-125、NDB6A-125H、 NDB6AZ-125、NDB6AZ-125H	NDB6A-125H、NDB6AZ-125H
增加直流接线方式	 接线方式1	 接线方式2

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2020CQ C107502-754136
首页	√	3	00901-V2020CQ C107502-754136
报告组成	√	1	00901-V2020CQ C107502-754136
安全型式试验报告	√	24	00901-V2020CQ C107502-754136
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	直流断流能力试验测量装置	非标	003	2021/1/14	√
2	泄漏电流测试仪	3226	0193-0007	2021/11/14	√
3	交直流工频耐压仪	JTGN-3/10	0221-0296	2021/4/19	√
4	便携式耐压仪	TOS9201	0221-0297	2021/4/19	√
5	推拉力计	ZP-1000N	0382-0382	2021/7/16	√
6	数据采集/开关单元	34972A	0390-1260	2021/10/26	√
7	直流电寿命试验回路	非标	0412-0215	2021/8/12	√
8	恒温箱	非标	0441-1968	2021/7/26	√
9	空盒气压表	DYM3	0531-0121	2022/6/8	√
10	扭力螺丝刀	QSN600	1059-0978	2021/4/12	√
11	冲击电压发生器	LSG-255C	9998-0056	2021/4/19	√
12	机械秒表	806	D0504-0050	2021/1/5	√
13	空盒气压表	DYM3	D16074313 (临)	2021/3/20	√
14	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613470	2021/1/5	√
15	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613482	2021/5/24	√
16	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613484	2021/10/26	√
17	交直流耐压仪	RK2672C	D171012022	2020/12/22	√
18	30kVA 直流特性试验电源系统	非标	D201205101 (临)	2021/2/19	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：(021) 62579429

传 真：021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com