



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: A2020CC03043566147
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: 见附页 1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

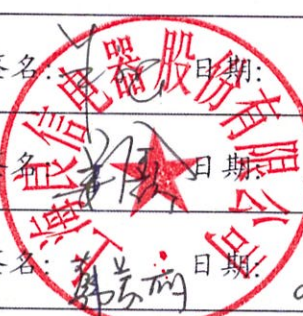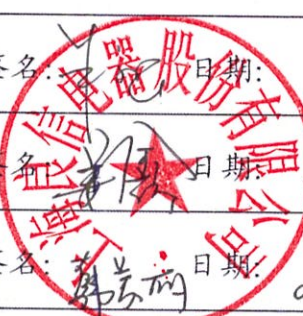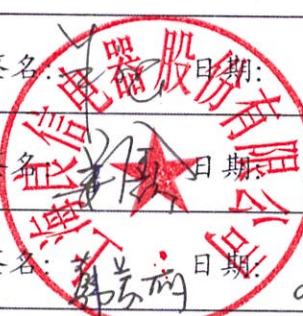

样品名称: 直流接触器 型 号: 见附页 1 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-10 完成日期: 2020-09-22	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-10-14 审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2020-10-14 签发: 韩美丽 签名:  日期: 2020-10-14	 (检测机构名称, 盖章) 2020 年 10 月 14 日
备注: 1. 变更情况: 见附页 2; 2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-20B0118-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2017010304017082; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDZ3-50,NDZ3-5010,NDZ3-5001,NDZ3-5011,
 NDZ3-100,NDZ3-10010,NDZ3-10001,NDZ3-10011,
 NDZ3X-50B,NDZ3X-5010B,NDZ3X-5001B,NDZ3X-5011B,
 NDZ3X-100B,NDZ3X-10010B,NDZ3X-10001B,NDZ3X-10011B,
 NDZ3X-50,NDZ3X-100,
 NDZ3W-50,NDZ3W-5010,NDZ3W-5001,NDZ3W-5011,
 NDZ3W-100,NDZ3W-10010,NDZ3W-10001,NDZ3W-10011
 Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:150A;
 NDZ3-50,NDZ3-5010,NDZ3-5001,NDZ3-5011:
 DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/50A,DC750V/900V/1000V/10A;
 NDZ3-100,NDZ3-10010,NDZ3-10001,NDZ3-10011:
 DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A,DC750V/900V/1000V/10A;
 NDZ3X-50B,NDZ3X-5010B,NDZ3X-5001B,NDZ3X-5011B,NDZ3X-50:
 DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/50A,DC750V/900V/1000V/10A;
 NDZ3X-100B,NDZ3X-10010B,NDZ3X-10001B,NDZ3X-10011B,NDZ3X-100:
 DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A,DC750V/900V/1000V/10A;
 NDZ3W-50,NDZ3W-5010,NDZ3W-5001,NDZ3W-5011:
 DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/50A,DC750V/900V/1000V/10A;
 NDZ3W-100,NDZ3W-10010,NDZ3W-10001,NDZ3W-10011:
 DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A,DC750V/900V/1000V/10A;
 Us:DC12V,DC24V,DC48V;极数:4P;
 配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO1NC):
 Ui:30V;Uimp:0.5kV;Ith:2A;
 DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A.

附页 2:

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.提升额定工作电压	常规产品: DC450V/500V,DC750V/900V; 高性能产品,无极性产品: DC450V,DC750V/900V	常规产品,高性能产品, 无极性产品: DC450V/500V, DC750V/900V/1000V

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-20B0459-S
首页	√	3	03601-A-20B0459-S
报告组成	√	1	03601-A-20B0459-S
安全型式试验报告	√	42	03601-A-20B0459-S
电磁兼容型式试验报告	√		/
封底	√		/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn