



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:




申请编号: 03601-A/Z-21B0366-S

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NDM3Z-630V

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NDM3Z-630V 商 标: / 样品数量: 17 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-06-17 完成日期: 2021-07-06	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 详见附件.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-08-02 审核: 陆维导 签名:  日期: 2021-08-02 签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-08-02	
备注: 1.送试样品: NDM3Z-630V/2341: 630A: 分励(AC220/230V): #01; NDM3Z-630V/2300: 630A: #02#04#06#08#09#10; NDM3Z-630V/2321: 400A: 辅助: #03#05#07; NDM3Z-630V/2341: 630A: 分励(AC380/400V): #11; NDM3Z-630V/2341: 630A: 分励(DC24V): #12; 2.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明; 3.此自我声明与 V2021CQC107502-814900 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2021CQC107502-814900 中的相关内容。	

附页:

NDM3Z-630V

U_{imp}:12kV;U_i:1600V;U_e:DC1500V(2P 外形);

I_n: 400A,450A,500A,630A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

I_{cu}=I_{cs}:15kA,时间常数:10ms;

I_{cu}=I_{cs}:20kA,时间常数:5ms;

I_{cu}=I_{cs}:2.5kA(1P),时间常数:5ms;

选择性类别:A 类;

适用于隔离用.


配用的辅助触头(1NO1NC),报警触头(1NO1NC);

U_i:400V;U_{imp}:2.5kV;I_{th}:3A;

AC-15:U_e/I_e:AC400V/1.5A;

DC-13:U_e/I_e:DC220V/0.15A;

接线方式:见下图.

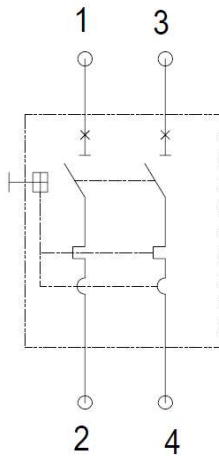

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-21B0366-S
首页	√	2	03601-A/Z-21B0366-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-21B0366-S
安全型式试验报告	√	63	03601-A/Z-21B0366-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	稳流控制器	WL-2 型	EI57-034	2022.03.15	√
2	计时器	TM-3	HT99-328	2021.10.08	√
3	电流互感器	LMZJ1-0.5	EH09-196	2022.06.15	√
4	稳流控制器	WL-2 型	EI57-032	2022.03.15	√
5	计时器	TM-3	HT99-324	2021.10.08	√
6	电流互感器	LMZJ1-0.5	EH09-203	2022.06.15	√
7	数据采集/开关单元	34970A	TT11-017	2022.03.07	√
8	热电偶	T 型	TT30-028	2022.03.07	√
9	热电偶	T 型	TT30-029	2022.03.07	√
10	数显万用表	Fluke289C	ER81-016	2022.03.01	√
11	程控耐压测试仪	CS9914BXJ	EV71-007	2022.06.02	√
12	干湿温度计	272 型	TK10-005	2021.10.18	√
13	空盒气压表	DYM3	FP80-019	2021.08.13	√
14	程式快速升降温恒温试验机	MTC-408LUS ₃	746-057	2021.12.22	√
15	冲击电压试验仪	GC-30	750-014	2021.10.26	√
16	数显扭力扳手	CEM50N3*12D	FM22-005	2021.11.24	√
17	灼热丝试验仪	ZRS-H	746-111	2022.04.21	√
18	变频电源	HY9330B	749-893	2022.05.13	√
19	电子秒表		HT15-040	2022.02.02	√
20	温湿度交变试验箱	CH2500E	746-196	2021.07.28	√
21	低温调温调湿箱	SETH-101	746-093	2022.02.18	√
22	指针式拉压测力计	SKN-2	FM23-026	2021.07.19	√
23	电导率仪	DDS-307	ER60-001	2022.01.06	√
24	pH 计	SG2	CP02-004	2021.07.15	√
25	数字兆欧表	F1550C	ER17-004	2021.12.04	√
26	温升特性中容量试验系统	ZY-60KVA	743-023	2022.07.09	√
27	程式恒温恒湿室	MTW-8KiUa1v 0.5-1-Mda-Dr2	746-076	2022.01.05	√
28	寿命试验控制台	DSK-III	740-067	2022.10.08	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn