



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635933

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
带过电流保护的剩余电流动作断路器
NDB1LE-63, NDB1ALE-63, NDB1CLE-63; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635933

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDB1LE-63,NDB1ALE-63,NDB1CLE-63

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230/240V(1P+N,2P),AC400/415V(3P,3P+N,4P);

In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;

I Δ n: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA(NDB1LE-63 S 型仅 50mA);

额定剩余动作类型: AC 型, A 型(NDB1LE-63 S 型仅 AC 型);

额定剩余动作类型: 电子式;

I Δ m: 630A;

NDB1LE-63,NDB1ALE-63,NDB1CLE-63:Ics=Icn=6kA;


极数: 1P+N(1 个保护极,N 极常通),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),

4P(NDB1LE-63 S 型仅 2P 和 4P);

适用于隔离(1P+N,3P+N 除外);

适用频率: 50/60Hz

3.3 型号的解释: (Explanation of model/ type):

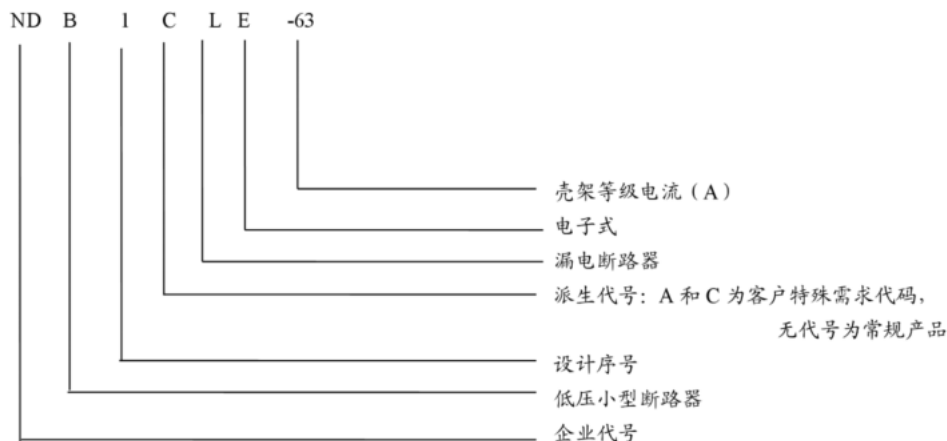

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司