



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629976

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM2-250C, NDM2-250L, NDM2-250M, NDM2-250H, NDM2-250, NDM2N-250C, NDM2N-250L,
NDM2N-250M, NDM2N-250H, NDM2N-250, NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-
250H, NDM2T-250, NDM2Z-250, NDM2ZB-250; 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 16 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629976

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDM2-250C, NDM2-250L, NDM2-250M, NDM2-250H, NDM2-250,
NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M, NDM2N-250H, NDM2N-250,
NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H, NDM2T-250,
NDM2Z-250, NDM2ZB-250
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
Ue: DC250V (NDM2Z-250 (3P 外形), NDM2ZB-250 (3P 外形), NDM2ZB-250 (4P 外形)),
AC380V/400V/415V (NDM2-250C, NDM2-250L, NDM2-250M, NDM2-250H, NDM2-250,
NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M, NDM2N-250H, NDM2N-250,
NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H, NDM2T-250),
AC500V (NDM2-250L, NDM2N-250L, NDM2T-250L),
AC550V (NDM2-250L, NDM2N-250L, NDM2T-250L, NDM2-250M, NDM2N-250M,
NDM2T-250M),
AC660V/690V (NDM2-250M, NDM2N-250M, NDM2T-250M);
In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (NDM2-250C, NDM2-250L,
NDM2-250M, NDM2-250H, NDM2-250, NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M,
NDM2N-250H, NDM2N-250, NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H,
NDM2T-250),
125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (NDM2Z-250, NDM2ZB-250);
NDM2-250C: Ics=18.75kA, Icu=25kA (AC380V/400V/415V);
NDM2N-250C: Ics=18.75kA, Icu=25kA (AC380V/400V/415V);
NDM2T-250C: Ics=18.75kA, Icu=25kA (AC380V/400V/415V);
NDM2-250L: Ics=27kA, Icu=36kA (AC380V/400V/415V);
NDM2N-250L: Ics=27kA, Icu=36kA (AC380V/400V/415V);
NDM2T-250L: Ics=27kA, Icu=36kA (AC380V/400V/415V);
NDM2-250L: Ics=Icu=25kA (AC500V);
NDM2N-250L: Ics=Icu=25kA (AC500V);
NDM2T-250L: Ics=Icu=25kA (AC500V);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629976

证书附页: 第 2 页 共 3 页

NDM2-250L:Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2N-250L:Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2T-250L:Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2-250M:Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2N-250M:Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2T-250M:Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2-250M:Ics=15kA,Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2N-250M:Ics=15kA,Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2T-250M:Ics=15kA,Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2-250M:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250M:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250M:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-250H:Ics=63.75kA,Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250H:Ics=63.75kA,Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250H:Ics=63.75kA,Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-250:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2Z-250:Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串,3P 外形));
NDM2ZB-250:Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串,3P 外形));
NDM2ZB-250:Ics=Icu=50kA(DC250V(三极串,4P 外形));
Icw:5kA/0.1s(仅 NDM2ZB-250);
过电流脱扣器类型:热磁式;
选择性类别:A 类;频率:50/60Hz;
极数: 3P(NDM2-250C,NDM2-250L,NDM2-250M,NDM2-250H,
NDM2N-250C, NDM2N-250L,NDM2N-250M,NDM2N-250H,NDM2T-250C,
NDM2T-250L,NDM2T-250M,NDM2T-250H),
4P(带三个保护极,N 极不可开闭,中性极型式为 A),4P(带三个保护极,N 极可开
闭,中性极
型式为 B),4P(带四个保护极,中性极型式为
C)(NDM2-250,NDM2N-250,NDM2T-250);

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629976

证书附页: 第 3 页 共 3 页

适用于隔离用(除中性极型式为 A 的 4P 产品外);

配用的辅助触头:

辅助触头:2NO2NC,1NO1NC,报警触头:1NO1NC;


Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:电动操作机构:Us: AC230V.

NDM2Z-250, NDM2ZB-250

直流接线方式:

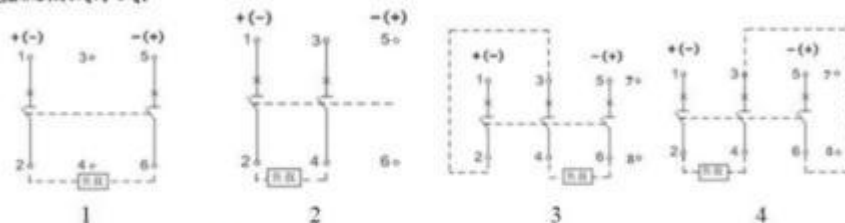

NDM2Z-250 接线方式: 1

NDM2ZB-250 接线方式: 2、3、4

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司