



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636701

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3Z-250V, NDM3Z-250VS; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636701

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3Z-250V, NDM3Z-250VS

U_{imp} : 12kV;

U_i : 1500V;

U_e : DC1500V(3P 外形), DC1000V(2P 外形);

I_n :

NDM3Z-250V: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

NDM3Z-250VS: 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

DC1500V(上进线): I_{cs} =16kA, I_{cu} =20kA(NDM3Z-250V 3P 外形);

DC1500V(上进线): I_{cs} = I_{cu} =10kA(NDM3Z-250VS 3P 外形);

DC1500V(上进线): I_{cs} = I_{cu} =25kA(NDM3Z-250VS 3P 外形, $t=5ms$);

DC1000V(上进线): I_{cs} =16kA, I_{cu} =20kA(NDM3Z-250V 2P 外形);

选择性类别:A;

适用于隔离;


配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC

I_{th} : 3A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A

直流产品接线示意图如下:

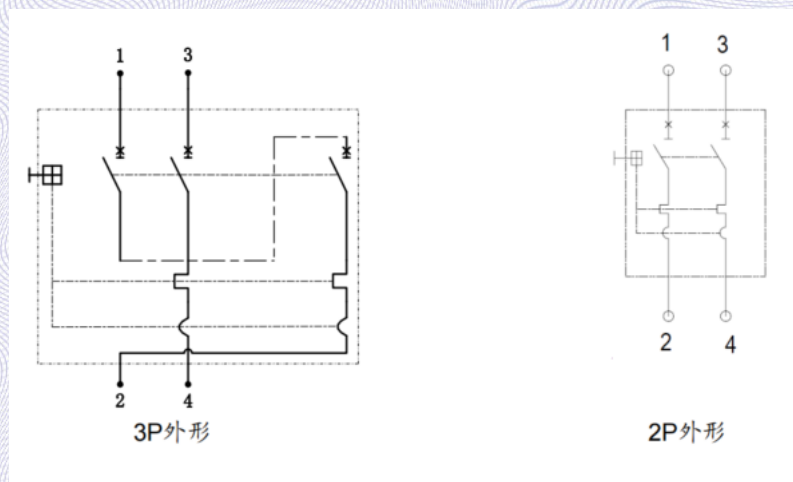

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636701

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND M 3 Z -250 V □ / □

- 外形极数 (3: 三极外形; 2: 两极外形)
- 分断能力等级(S:5ms 分断产品; 无:常规产品)
- 高电压代号
- 壳架等级额定电流
- 直流
- 设计序号
- 塑料外壳式断路器
- ND: 企业代号**

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司