



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636568

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-125H, NDM2-125, NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H, NDM2N-125, NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-125H, NDM2T-125, NDM2X-125, NDM2Z-125, NDM2ZX-125, NDM2ZB-125; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636568

证书附页: 第 1 页 共 5 页

NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-125H, NDM2-125,
NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H, NDM2N-125,
NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-125H, NDM2T-125,
NDM2X-125, NDM2Z-125, NDM2ZX-125, NDM2ZB-125
Ui:1000V; Uimp:8kV;
Ue:DC250V(NDM2ZX-125(2P 外形), NDM2ZB-125(3P 外形, 4P 外形),
NDM2Z-125(3P 外形)),
AC380V/400V/415V(NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-125H, NDM2-125,
NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H, NDM2N-125,
NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-125H, NDM2T-125, NDM2X-125),
AC500V(NDM2-125L, NDM2N-125L, NDM2T-125L),
AC550V(NDM2-125L, NDM2N-125L, NDM2T-125L, NDM2-125M, NDM2N-125M, NDM2T-125M),
AC660V/690V(NDM2-125M, NDM2N-125M, NDM2T-125M);
In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A(NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-125H, NDM2-125, NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H, NDM2N-125, NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-125H, NDM2T-125, NDM2X-125, NDM2Z-125, NDM2ZX-125, NDM2ZB-125);
NDM2X-125: Ics=26.25kA, Icu=35kA(AC380V/400V/415V);
NDM2ZB-125: Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串, 3P 外形));
NDM2ZB-125: Ics=Icu=50kA(DC250V(三极串, 4P 外形));
NDM2ZX-125: Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串, 2P 外形));
NDM2Z-125: Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串, 3P 外形));
NDM2-125C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636568

证书附页: 第 2 页 共 5 页

NDM2-125L:Ics=27kA,Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125L:Ics=27kA,Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125L:Ics=27kA,Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125L:Ics=Icu=25kA(AC500V);
NDM2N-125L:Ics=Icu=25kA(AC500V);
NDM2T-125L:Ics=Icu=25kA(AC500V);
NDM2-125L:Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2N-125L:Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2T-125L:Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2-125M:Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2N-125M:Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2T-125M:Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2-125M:Ics=15kA,Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2N-125M:Ics=15kA,Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2T-125M:Ics=15kA,Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2-125M:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125M:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125M:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125H:Ics=63.75kA,Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125H:Ics=63.75kA,Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125H:Ics=63.75kA,Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125:Ics=38kA,Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
Icw:2.5kA/0.1s(仅 NDM2ZB-125);
过电流脱扣器类型:热磁式;
选择性类别:A 类;频率:50/60Hz;
极数:2P(NDM2X-125),3P(NDM2-125C,NDM2-125L,NDM2-125M,NDM2-125H,
NDM2N-125C,NDM2N-125L,NDM2N-125M,NDM2N-125H,NDM2T-125C,
NDM2T-125L,NDM2T-125M,NDM2T-125H),

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636568

证书附页: 第 3 页 共 5 页

4P(带三个保护极,N 极不可开闭,中性极型式为 A),4P(带三个保护极,N 极可开闭,中性极

型式为 B),4P(带四个保护极,中性极型式为

C)(NDM2-125,NDM2N-125,NDM2T-125);

适用于隔离用(除中性极型式为 A 的 4P 产品外);

NDM2Z-125,NDM2ZX-125,NDM2ZB-125 直流接线方式:见特殊结构说明;

配用的辅助触头:

辅助触头:2NO2NC,1NO1NC,报警触头:1NO1NC;


Ui:400V;Uimp:2.5kV;lth:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

带电子电路的附件名称:电动操作机构 DC1-100/125

附件额定电源电压:Us:DC110V,DC220V,AC230V.

直流接线图:

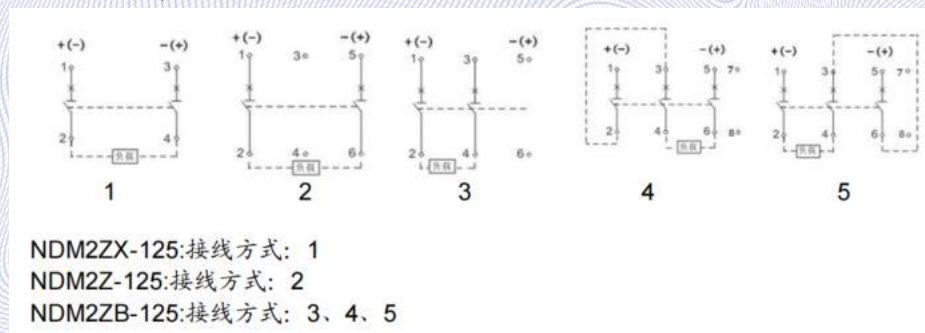

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636568

证书附页: 第 4 页 共 5 页

3.3 型号的解析:

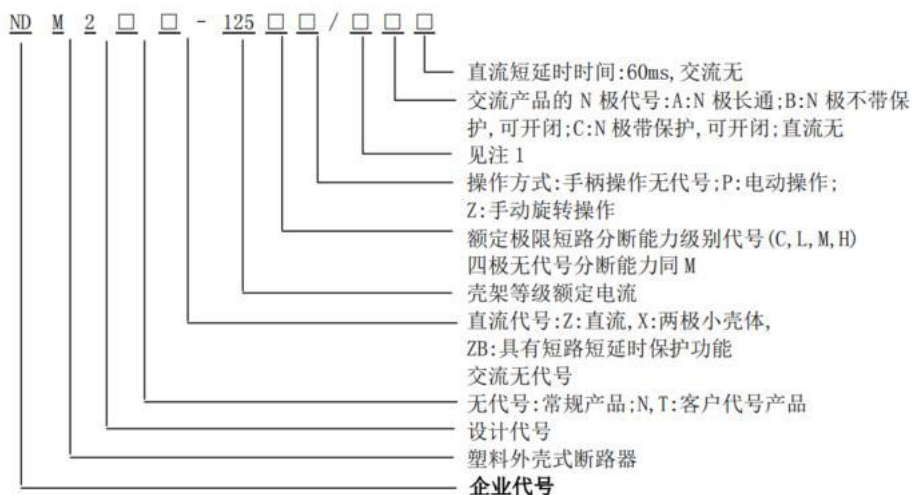

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636568

证书附页：第 5 页 共 5 页

注 1:

第 1 数字	第 2 数字	第 3、4 数字
极数或直流串 法：2、3、4	脱扣型式：3： 热磁保护	内部附件组合 代号见表 1

表 1:

附件名称	代号
无	00
分励脱扣器	10
双辅助触头	20
欠电压脱扣器	30
分励脱扣器、双辅助触头	40
分励脱扣器、欠电压脱扣器	50
二组双辅助触头	60
欠电压脱扣器、双辅助触头	70
单辅助触头	21
分励脱扣器、单辅助触头	41
欠压脱扣器、单辅助触头	71
报警触头	08
分励脱扣器、报警触头	18
双辅助触头、报警触头	28
欠电压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、单辅助、报警触头	48
单辅助触头、报警触头	58
双辅助触头、单辅助、报警触头	68
欠电压脱扣器、单辅助触头、报警触头	78
二组单辅助触头	61
双辅助触头、单辅助触头	62

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司