



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636581

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB2N-125、NDB2N-125S、NDB2N-125A、NDB2N-125AS、NDB2N-80；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636581

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB2N-125、NDB2N-125S、NDB2N-125A、NDB2N-125AS、NDB2N-80;

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

NDB2N-125、NDB2N-125S、NDB2N-125A、NDB2N-125AS:

Ue: AC230V/240V(1P、1P+N、2P)、AC400V/415V(3P、3P+N、4P)、DC60V/80V(1P外形); In: 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 4.5kA, Icu: 4.5kA(Ue: AC230V/240V、AC400V/415V);

Ics: 10kA, Icu: 10kA(Ue: DC60V/80V);

选择性类别: A;

1P、1P+N(1个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极可开闭)、4P;

1P外形; 适用于隔离用

NDB2N-80:

Ue: AC230V/240V(1P)、AC400V/415V(2P、3P、4P)、DC60V/80V(1P外形);

In: 80A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 6kA, Icu: 6kA(Ue: AC230V/240V、AC400V/415V);

Ics: 10kA, Icu: 10kA(Ue: DC60V/80V);

选择性类别: A;

1P、2P、3P、4P; 1P外形;

适用于隔离用

配用的辅助触头 OF2(2006010304191695): 1NO1NC, Uimp: 2.5kV; Ith: 10A;
Ui: 415V; AC-12: AC415V/3A、AC240V/6A; DC-12: DC220V/1A、DC130V/1A、
DC250V/0.4A、DC110V/1A、DC48V/2A、DC24V/6A

配用的报警触头 SD2(2007010304222232): 1NO1NC, Uimp: 2.5kV; Ith: 10A;
Ui: 415V; AC-12: AC415V/3A、AC240V/6A; DC-12: DC220V/1A、DC130V/1A、
DC250V/0.4A、DC110V/1A、DC48V/2A、DC24V/6A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636581

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

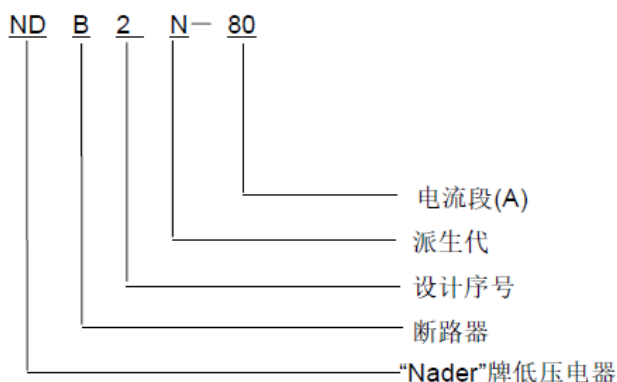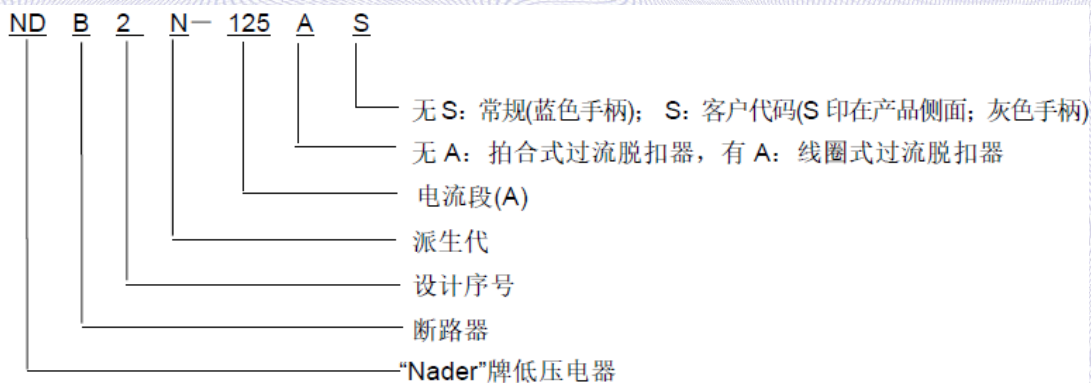

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司