



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636575

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB3-100；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636575

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDB3-100

Ui:400V;Uimp:4kV;Ue:DC80V;

In:2P 并联:100A,110A,120A,125A,

130A,140A,150A,160A,170A,175A,

180A,190A,200A;

3P 并联:175A,200A,210A,220A,225A,230A,240A,250A,260A,270A,280A,
290A,300A;

4P 并联:275A,300A,310A,315A,320A,

330A,340A,350A,400A:


Ics=Icu:7.5kA:

过电流脱扣器类型:液压电磁式:

选择性类别:A 类;

接线方式:2P 并联,3P 并联,4P 并联

接线图如下:

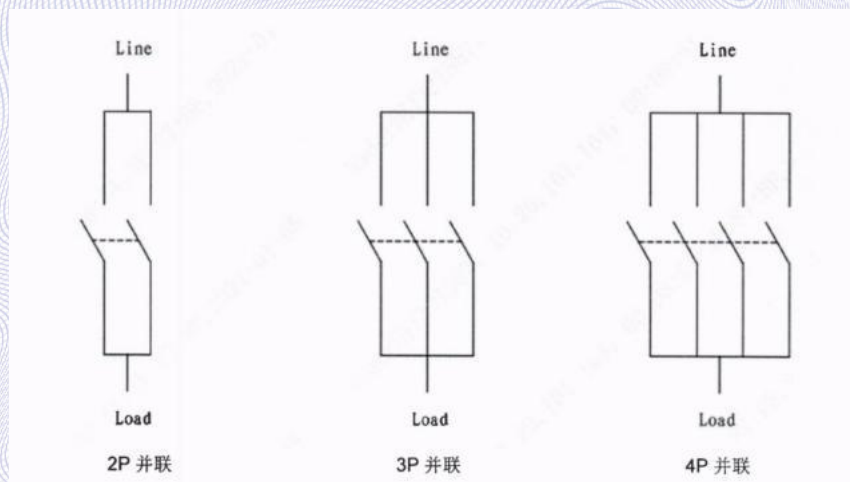

配用的辅助触头:辅助触头:1N0NC,报警触

头:1NO1NC;Ui:250V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;AC-12:Ue/Ie:AC250V/5A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636575

证书附页: 第 2 页 共 3 页

3.3 型号的解释:

ND	B	3	-	100	XX	X/X	X	X	XX	X	X	-	X
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XX	X			XXXXX									
14				15									

1. 企业代号:ND
2. 产品代号:B:断路器
3. 设计代号:3
4. 壳架序列号:100
5. 脱扣曲线代号:Z2 直流短延时;Z4 直流中延时;Z6 直流长延时
6. 额定电流(A):B+电流规格:表示并联并接线(3P 并,4P 并);
F+电流规格:表示并联分接线(2P 并,3P 并,4P 并);
P+电流规格:表示并联产品但连接母线由用户自备
电流规格:2P 并联:100A,110A,120A,125A,130A,140A,150A,160A,170A,175A,
180A,190A,200A;
3P 并联:175A,200A,210A,220A,225A,230A,240A,250A,260A,270A,280A,
290A,300A;
4P 并联:275A,300A,310A,315A,320A,330A,340A,350A,400A
7. 极数:2:2P 并联;3:3P 并联;4:4P 并联
8. 安装方式代号:L:M3 螺钉式安装;M:6-32 UNC 螺钉式安装;

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636575

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释: (续)

9. 接线方式代号: S: M6 螺栓式接线(双螺母);
U: M6 螺栓式接线(单螺母);
B: 插入式接线; H: 1/4-20UNC 螺栓式接线(双螺母);
N: 1/4-20UNC 螺栓式接线(单螺母)
10. 操作方式代号: L+数字或字母: 表示不同颜色, 不同印字内容的长手柄操作;
Y+数字或字母: 表示不同颜色, 不同印字内容的摇键式操作;
A+数字或字母: 表示不同的颜色, 不同印字内容的按键式操作
11. 操作器数量代号: A: 每极一个操作器; B: 每台一个操作器
12. 附件代号: 0: 无附件; 1: 带辅助触头
13. 其他认证代号: A...Z: 符合其他认证类别代号;
空白: 表示符合 CCC 认证;
L: 表示符合 UL489A 认证;
R: 表示符合 UL1077 认证;
14. 特殊功能附件类别: MT 1
① ②
- 说明: ① 表示特殊功能附件类别: 中间触发产品
② 表示不同报警触头: 0: 表示不带报警触头; 1: 带报警触头;
- 注: 1. 中间触发产品极数为 2~4 极; 电流规格: 100-400A;
2. 若产品不带报警触头时, 以安装方向为准, 辅助触头安装在最左侧;
3. 若产品有报警触头时, 以安装方向为准, 报警触头均安装在最左侧;
辅助触头安装在左侧第二极

15. 客户代码: 客户代码 (附加选项)

注: 如果产品无序号 14 和序号 15 所述, 则产品型号无体现

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司