



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636572

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB6A-125H、NDB6AZ-125H；型号及参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636572

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB6A-125H、NDB6AZ-125H

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: NDB6A-125H: AC230/240V(1P、1P+N)、AC110/120/230/240V(2P)、
AC400/415V (3P、3P+N、4P); NDB6AZ-125H: DC60/80V;

In: 80A,100A,125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式 ;

Ics: NDB6A-125H: 6kA; NDB6AZ-125H: 7.5kA;

Icu: NDB6A-125H: 6kA; NDB6AZ-125H: 10kA;

选择性类别: A;

极数:


NDB6A-125H: 1P、1P+N(1 个保护极,N 极常通)、2P、3P、
3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P;

NDB6AZ-125H 见接线方式;

适用于隔离(1P+N, 3P+N 除外);

适用频率:50/60Hz;

直流接线方式如下:

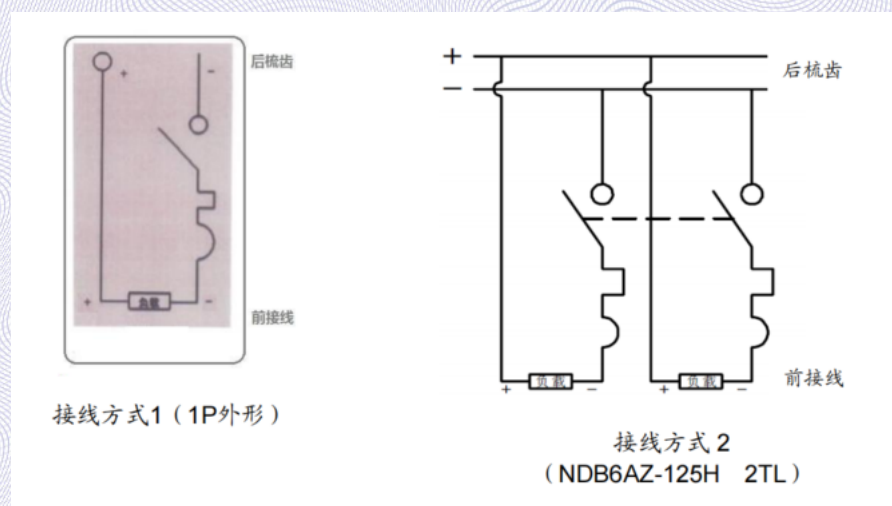

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636572

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

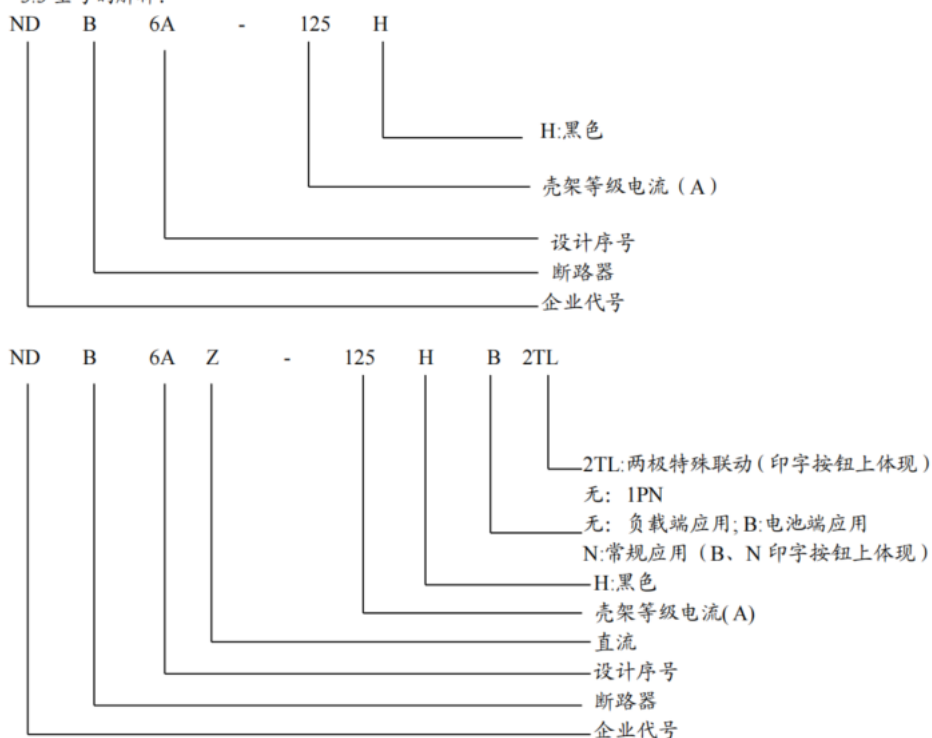

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司