



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637704

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
NDGR2-800, NDGR2-630；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637704

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDGR2-800, NDGR2-630

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV

额定绝缘电压(U_i): 1000V

约定发热电流(I_{th}): 630A(NDGR2-630), 800A(NDGR2-800)

额定工作电压(U_e): AC400/415V, AC690V, DC500V

额定工作电流(I_e): 630A(NDGR2-630), 800A(NDGR2-800)


额定限制短路电流(I_q): 100kA(AC400/415V), 50kA(AC690V, DC500V)

使用类别: AC-23B, DC-23B


极数: 3P, 4P

频率: 50/60Hz

直流接线方式见下图:

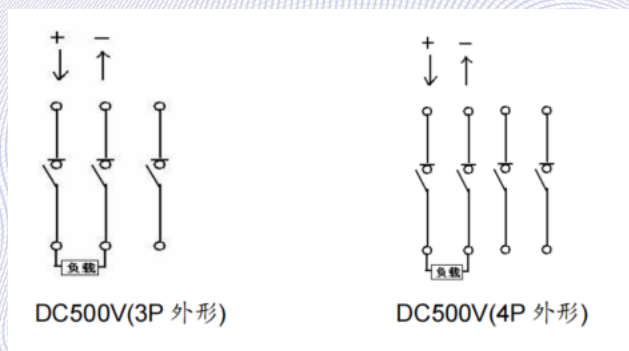

3.3 型号的解释:

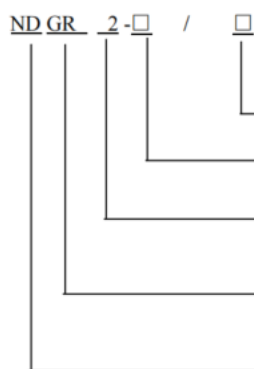

极数: 3-3P; 4-4P

约定发热电流: 630A, 800A

设计序号

隔离开关熔断器组

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637704

证书附页：第 2 页 共 2 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司