



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637697

认证委托人名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址  
良信电器（海盐）有限公司  
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格  
隔离开关  
NDG3-400, NDG3-315, NDG3-275; 详见参数附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637697

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDG3-400,NDG3-315,NDG3-275

$U_i$ :1000V; $U_{imp}$ :12kV; $I_{th}$ :400A(NDG3-400,NDG3-315),275A(NDG3-275);

$U_e$ :NDG3-400,NDG3-315:AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/690V,AC1000V,  
DC500V(3P 外形),DC1000V(4P 外形);NDG3-275:AC800V;

$I_e$ :400A(NDG3-400),315A(NDG3-315),275A(NDG3-275);


$I_{cw}$ :15kA/1s(NDG3-400,NDG3-315),5kA/0.05s(NDG3-275);

$I_{cm}$ (峰值):50kA(交流), $I_{cm}$ :50kA(直流);


使用类别:NDG3-400,NDG3-315:AC-23A,DC-21B;NDG3-275: AC-23A;

极数:NDG3-400,NDG3-315:3P,4P; NDG3-275:3P;

NDG3-400,NDG3-315 直流接线图如下:

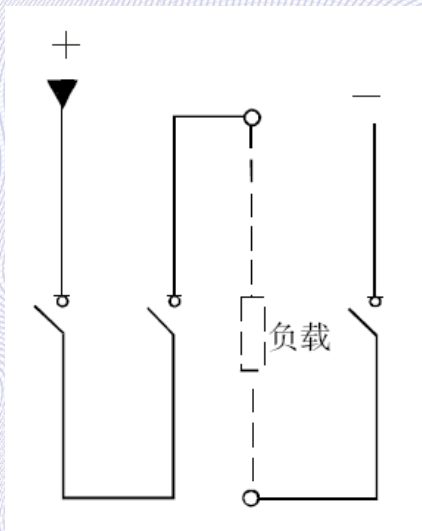

3P 外形接线图(DC500V)

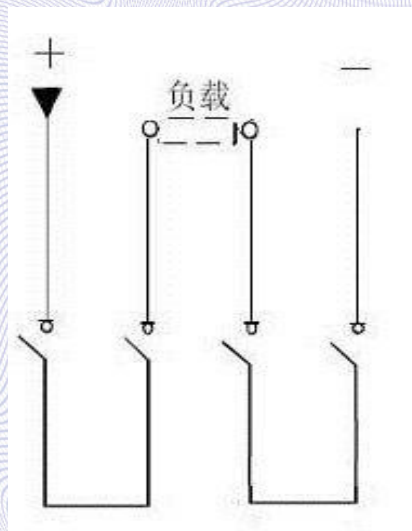

4P 外形接线图(DC1000V)

适用频率:50/60Hz;外壳防护等级:IP20;

辅助触头(1NO+1NC,1NC,1NO):

$U_i$ :690V; $U_{imp}$ :4kV; $I_{th}$ :16A;

AC-15: $U_e/I_e$ :AC230V/6A,AC400V/4A,AC690V/2A;

DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/0.6A.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司