



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302642731

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDG3-260, NDG3-250, NDG3-200, NDG3-160H, NDG3-125H, NDG3-100H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 14 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302642731

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDG3-260, NDG3-250, NDG3-200, NDG3-160H, NDG3-125H, NDG3-100H

额定绝缘电压(U_i):1000V;

额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;

约定发热电流(I_{th}):250A(NDG3-250, NDG3-200, NDG3-160H, NDG3-125H, NDG3-100H),

260A(NDG3-260);

额定工作电压(U_e):AC380/400/415V,AC500V,AC660/690V,
AC800/1000V(NDG3-260 仅

AC1000V),DC500V(3P 串),DC1000V(4P 串);

额定工作电流(I_e): 250A(NDG3-250),200A(NDG3-200),160A(NDG3-160H),
125A(NDG3-125H),100A(NDG3-100H), 260A(NDG3-260);

额定短时耐受电流(I_{cw}): 8kA/1s;

额定短路接通能力(I_{cm})(峰值): 30kA;

使用类别: NDG3-250, NDG3-200, NDG3-160H, NDG3-125H, NDG3-100H:

AC-23A, AC-22A(仅 AC800/1000V),DC-21B,

NDG3-260:AC-22B;

极数: 3P,4P(NDG3-260 仅 3P);

频率: 50/60Hz;

IP20;

辅助触头:NGF(证书编号: CQC2013010305657386)

1NO1NC,1NO,1NC;

I_{th} :16A;

AC-15: U_e/I_e :AC230V/6A,AC400V/4A,AC690V/2A;

DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.6A;

直流接线方式见下图:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302642731

证书附页: 第 2 页 共 2 页

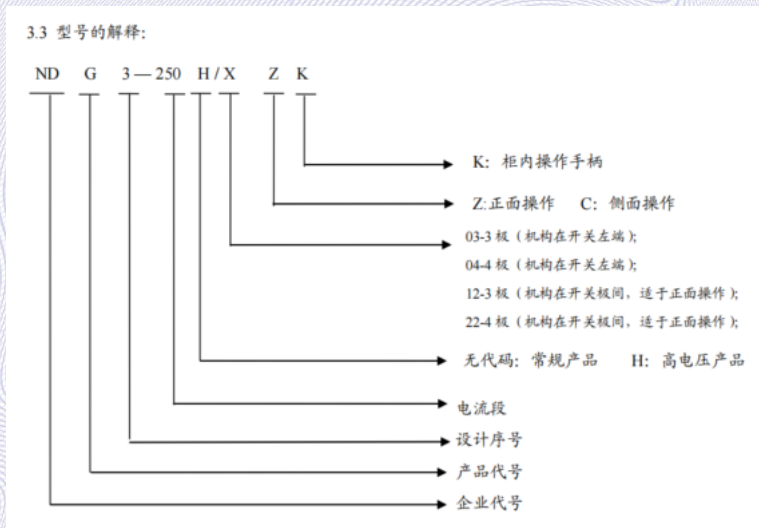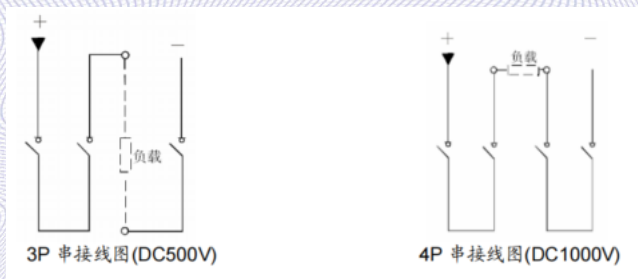

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司