



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637721

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM2L-250, NDM2L-250M, NDM2L-250H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637721

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM2L-250, NDM2L-250M, NDM2L-250H

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: NDM2L-250, NDM2L-250M: 35kA; NDM2L-250H: 50kA;

Icu: NDM2L-250, NDM2L-250M: 52.5kA; NDM2L-250H: 85kA;

$I\Delta n$: 0.03/0.1/0.3/0.5A;

额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型), A 型(延时型,非延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力($I\Delta m$): 25%Icu;

选择性类别: A 类;

极数: NDM2L-250M, NDM2L-250H:3P; NDM2L-250:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭),4P;

适用于隔离(3P+N 除外);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC, 2NO2NC;

约定发热电流(I_{th}):3A;

使用类别:AC-15, DC-13;

额定工作电压(Ue): AC400V, DC220V;

额定工作电流(Ie): AC400V:1.5A, DC220V:0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637721

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

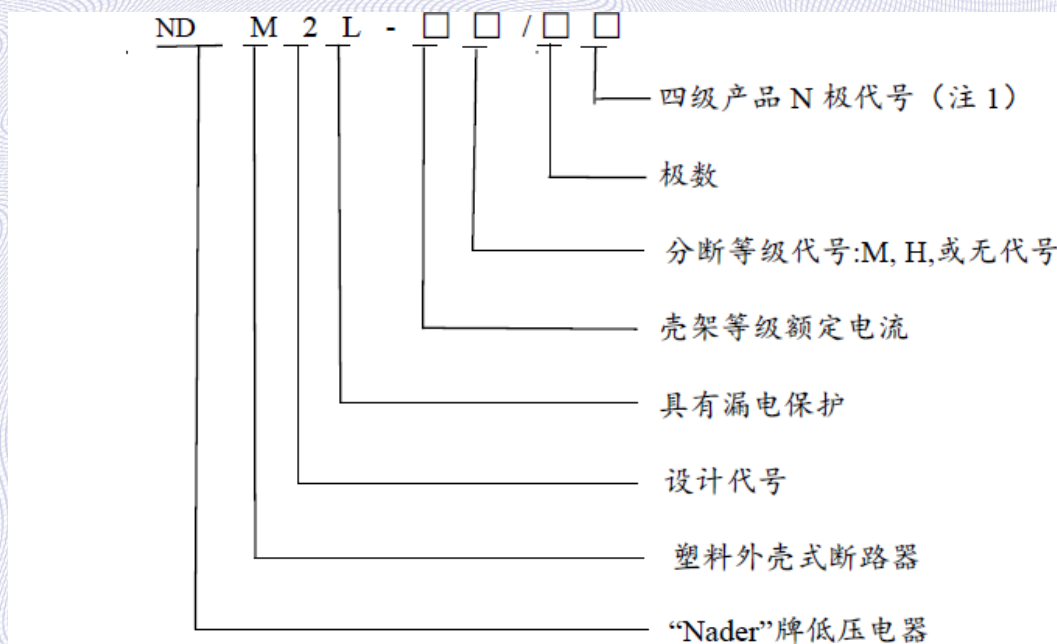

注: 1. 四极产品中中性极 (N 极) 的型式分三种:

A 型: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;

B 型: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极与其它三极一起合分;

C 型: N 极安装过电流脱扣器, 且 N 极与其它三极一起合分。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司