



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637715

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM3L-250、NDM3L-250S；详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637715

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3L-250、NDM3L-250S

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC380/400/415V;

In: 100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 37.5kA(NDM3L-250S), 50kA(NDM3L-250);

Icu: 50kA(NDM3L-250S), 70kA(NDM3L-250);

I Δ n: 30mA,100mA,300mA,500mA,1000mA 可调, 非延时型;

100mA,300mA,500mA,1000mA 可调(1000mA 仅限 A 型漏电产品), 延时型;

额定剩余动作类型: A 型, AC 型;

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

I Δ m: 0.25Icu;

选择性类别: A 类;

极数: 3P, 4P (NDM3L-250/A、NDM3L-250S/A 只有 4P);

适用于隔离用;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(2NO2NC), 报警触头(1NO1NC):

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: AC220/230V, AC380/400V 50Hz;

电动操作机构: NDM3-250; AC/DC:24V, 110V, 220/230V/240V, 380/400V/415V
50Hz(AC)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637715

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释: (Explanation of model/ type):

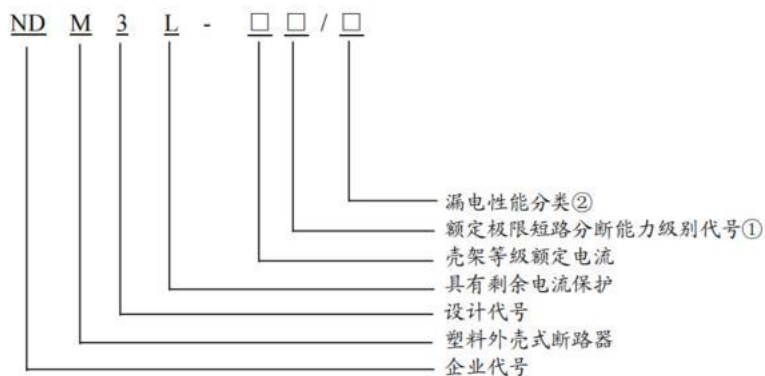

注: ① S:经济型; 无代号: 标准型;

②无: AC型剩余电流保护装置 A: A型剩余电流保护装置

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司