



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637714

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM3L-800；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637714

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3L-800

Ue:AC380V/AC400V/AC415V:

Ui:1000V;Uimp:8kV;

过电流脱扣器类型:热磁式:

In:500A.630A.700A.800A:

Ics:70kA: Icu:70kA:

剩余电流脱扣器类型:电子式;

IAn:30mA(仅非延时 V100mA/300mA/500mA/1000mA(五档可调)1A/3A/10A/30A(四档可调):

额定剩余动作类型:A 型/AC 型:

IAm:25%Icu;选择性类别:A 类;适用频率:50/60Hz:适用于隔离 (3P+N 除外):

极数:3P.3P+N(3 个保护极 N 极常通).4P(3 个保护极 N 极可开闭).4P(4 个保护极):


配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC;配用的报警触头:1NO1NC:

Ith:3A;Ui:400V;Uimp:2.5kV;AC-15:AC400V/0.4A:DC-13:DC220V/0.15A:

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器 Us:AC220V/230VAC380V/400V:

电动操作机构 Us:DC24VAC/DC110VAC/DC220/230/240VAC380/400/415V.

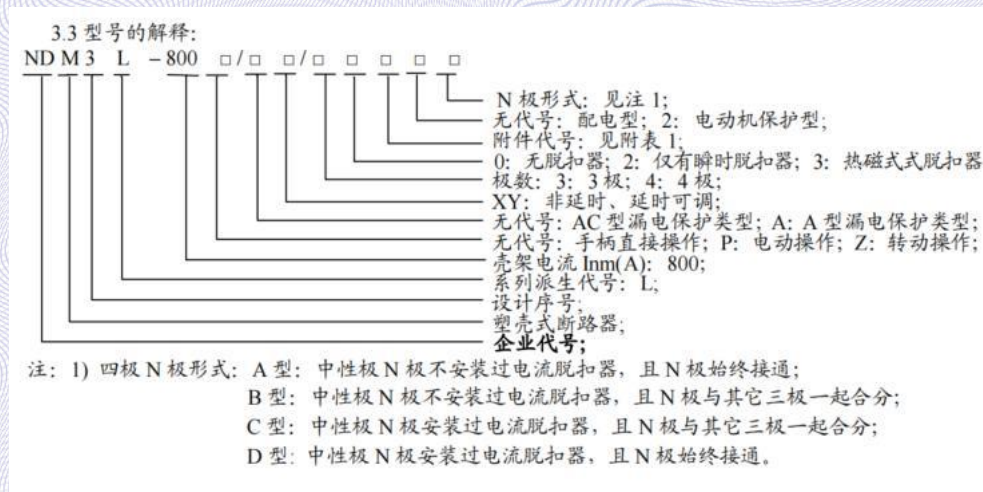

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637714

证书附页: 第 2 页 共 2 页

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司