



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635934

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
带过电流保护的剩余电流动作断路器
NDB2LE-40, NDB1LE-40, NDB1LEG-40, NDB1ALE-40, NDB1CLE-40; 具体参数详见附
页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635934

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB2LE-40, NDB1LE-40, NDB1LEG-40, NDB1ALE-40, NDB1CLE-40

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230/240V;

In: 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

瞬时脱扣类型:

NDB1LE-40, NDB2LE-40, NDB1ALE-40, NDB1CLE-40: B, C, D 型;

NDB1LEG-40: C, D 型;

$I\Delta n$:

NDB1LE-40, NDB2LE-40, NDB1ALE-40, NDB1CLE-40: 30mA, 100mA, 300mA;

NDB1LEG-40: 30mA;

额定剩余动作类型:

NDB2LE-40, NDB1LE-40, NDB1ALE-40, NDB1CLE-40: A 型, AC 型, 电子式;

NDB1LEG-40: AC 型, 电子式;

额定剩余接通和分断能力($I\Delta m$): 500A;

$I_{cs}=I_{cn}=6kA$;

极数: 2P(1 个保护极, N 极可开闭);

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635934

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解析:

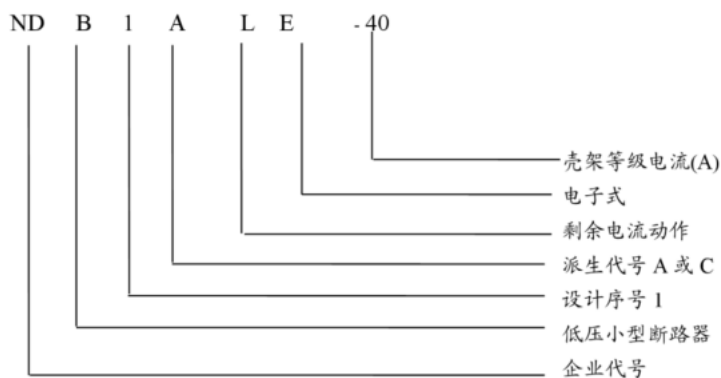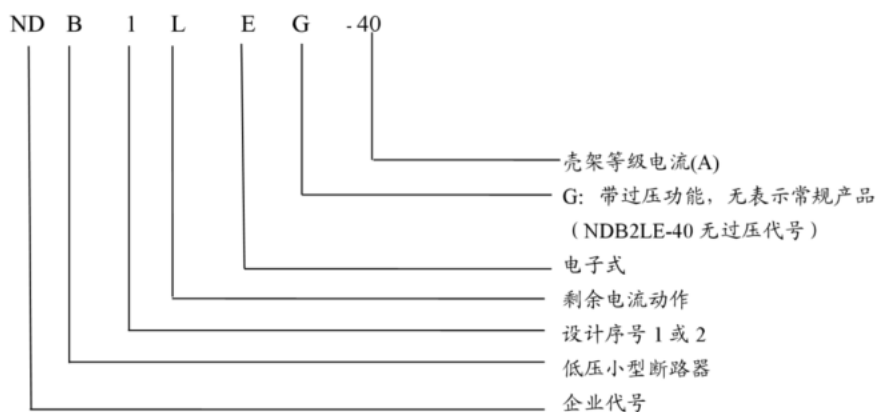

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司