



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642722

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW1A-4000；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 14 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642722

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号:NDW1A-4000

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue: AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V;

In: 800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:85kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

70kA(AC440V/480V,AC660V/690V);

Icu:100kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

80kA(AC440V/480V,AC660V/690V);

Icw:85kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

70kA/1s(AC440V/480V,AC660V/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头:

NWT3- A44 (四开四闭) ; NWT3- A4 (四组转换) ; NWT3-A6 (六组转换) ;

NWT3- A66 (六开六

闭) (已获 CQC 证书, 编号为: CQC2012010307585927) ;

约定发热电流(Ith):10A;

使用类别: AC-15: AC400V/3A ; AC-12: AC250V/10A; DC-13: DC220V/0.2A ;

DC-12: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈:AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V、DC24V,
50/60Hz;

分励脱扣器: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V、DC24V,
50/60Hz;

欠压脱扣器: AC220V/AC230V、AC380V/AC400V、DC24V、DC110V、DC220V,
50/60Hz.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642722

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

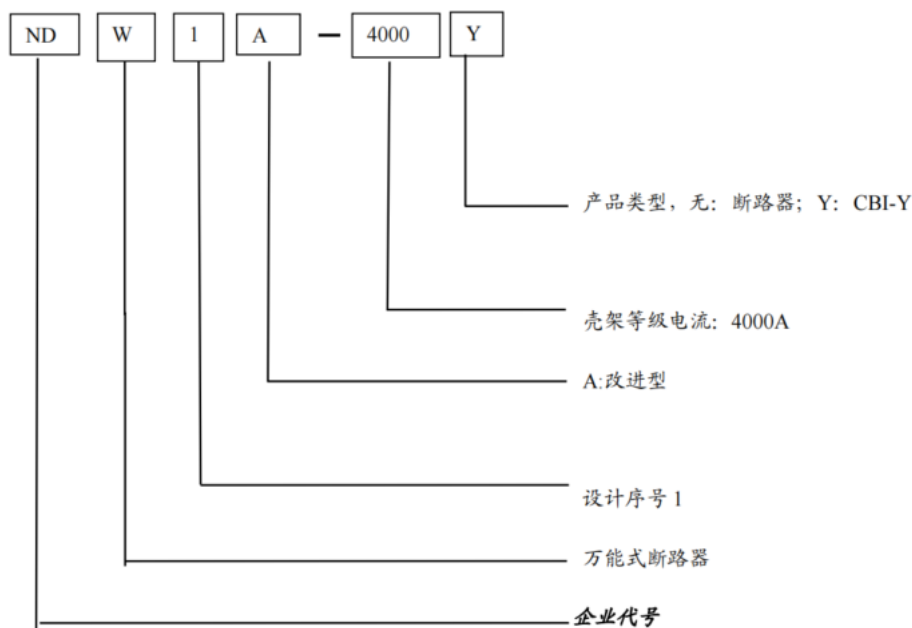

备注: CBI-Y 无过电流保护要求的断路器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司