



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638373

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW2-2000, NDW2F-2000, 参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638373

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDW2-2000, NDW2F-2000

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1250V;

额定工作电压 (Ue): AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
AC440V/480V,AC660V/690V;

额定电流(In): 400、630、800、1000、1250、1600、2000A;

过电流脱扣类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):

80kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
65kA(AC440V/480V,AC660/690V);

额定极限短路分断能力(Icu):

80kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
65kA(AC440V/480V,AC660/690V);

额定短路耐受电流(Icw):

66kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),50kA/1s(AC440V/480V,AC660
/690V);

选择性类别: B 类;

极数: 3P,4P;

适用频率: 50/60Hz (除配用控制器 NWK22E) ;

配用的辅助触头:NWT1 (已获 CQC 证书, 证书编号: CQC20012271652)

常开常闭的情况和数量: NWT1- A44 (四开四闭); NWT1- A4 (四组转换);

NWT1-A6 (六组转换); NWT1- A66 (六开六闭)

约定发热电流(Ith): 10A

AC-15: Ue/Ie: AC400V/3A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/10A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/1.2A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638373

证书附页: 第 2 页 共 2 页

符合附录 N 的电子附件:

带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器;

带电子电路的附件型号: NWQY1

额定电源电压: NWQY1: AC220V/230V、AC380V/400V、DC220V、DC110V;

带电子电路的附件名称: 分励脱扣器;

带电子电路的附件型号: NWF1, NWFB1;

额定电源电压: NWF1: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V;


NWFB1: AC230V/DC220V;

带电子电路的附件名称: 闭合线圈;

带电子电路的附件型号: NWB1;

额定电源电压: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V;

型号解释:

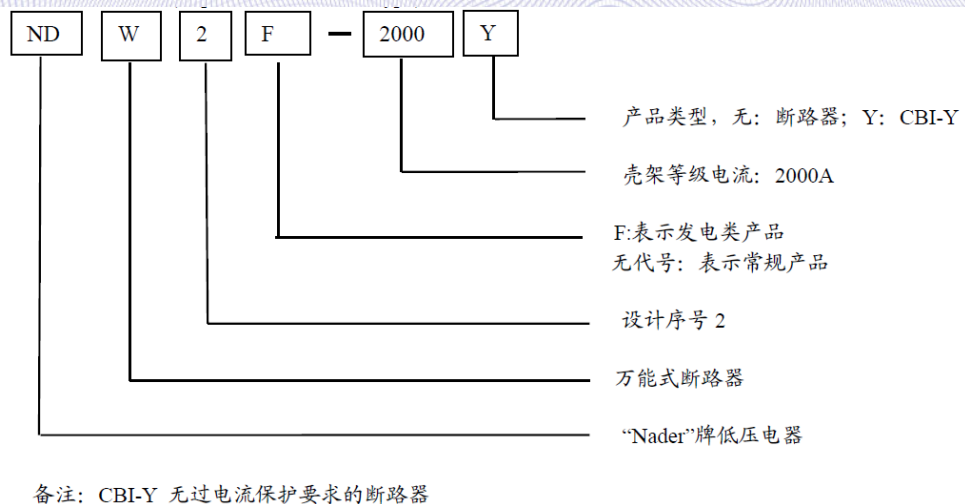

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司