



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638374

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW2-6300, NDW1A-6300; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638374

证书附页: 第 1 页 共 3 页

型号: NDW2-6300, NDW1A-6300

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V(NDW1A-6300, NDW2-6300), 1250V(NDW2-6300HU);

额定工作电压(U_e):

NDW1A-6300: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V, AC660V/690V;

NDW2-6300: 常规分断:

AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V, AC660V/690V;

HU 分断: AC800V, AC1000V/1140V;

额定电流(I_n): 4000A, 5000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式

额定运行短路分断能力(I_{cs}):

NDW2-6300: 常规分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V: 120kA;

AC440V/480V, AC660V/690V: 85kA; HU 分断:

AC800V: 75kA; AC1000V/1140V: 60kA;

NDW1A-6300:

AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V: 100kA;

AC440V/480V, AC660V/690V: 75kA;

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

NDW2-6300:

常规分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V: 120kA;

AC440V/480V, AC660V/690V: 85kA;

HU 分断: AC800V: 75kA; AC1000V/1140V: 60kA;

NDW1A-6300:

AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V: 120kA;

AC440V/480V, AC660V/690V: 85kA

额定短路耐受电流(I_{cw}):

NDW2-6300:

常规分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V: 100kA/1s;

AC440V/480V, AC660V/690V: 85kA/1s;

HU 分断: AC800V: 75kA/1s; AC1000V/1140V: 60kA/1s;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638374

证书附页: 第 2 页 共 3 页

NDW1A-6300: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V:100kA/1s;
AC440V/480V, AC660V/690V:75kA/1s;

选择性类别:B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离

适用频率: 50/60Hz

配用的辅助触头(已获 CQC 证书,证书编号: CQC20012271652):

型号: NWT1- A44(四开四闭);NWT1- A4(四组转换);NWT1-A6 (六组转换);NWT1- A66(六开六闭);

约定发热电流(Ith):10A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A;AC-12:Ue/Ie:AC250V/10A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/1.2A;DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: NWB1:

AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, DC110V, 50/60Hz;

分励脱扣器: NWF1:

AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, DC110V, 50/60Hz;

欠压脱扣

器: NWQY1: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, DC220V, DC110V, 50/60Hz;

NWQY1-S, NWQY1-PV: AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638374

证书附页：第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释:

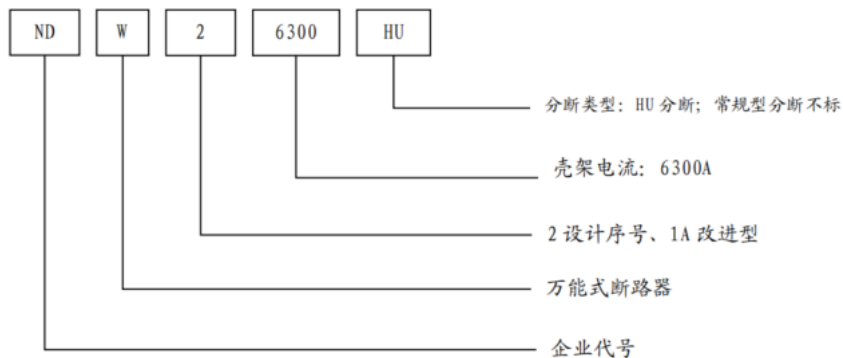

备注: CBI-Y 为无过电流保护要求的断路器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司