



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637664

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机保护断路器
NDM3E-630M；详见附页。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020；GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637664

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-630M

Uimp: 8kV

Ui: 1000V

Ue: AC380/400/415V、AC660/690V

In: 630A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 65 kA (AC380/400/415V)

Icu: 70kA (AC380/400/415V)

Ics: 15 kA (AC660/690V)

Icu: 20kA (AC660/690V)

Icw: 8kA/1s

选择性类别: B 类

频率: 50Hz/60Hz;

极数: 3P

适用于隔离

脱扣级别: 10

配用的辅助触头和报警触头 (2NO2NC, 1NO1NC):

约定发热电流 (Ith): 3A; 相应类别下的额定工作电压(Ue)/额定工作电流 (Ie):

AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 (DC1-800):

额定控制电压: AC220/230V、AC380/400V;

欠压脱扣器 (QT38-800):

额定控制电压: AC220/230V、AC380/400V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637664

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

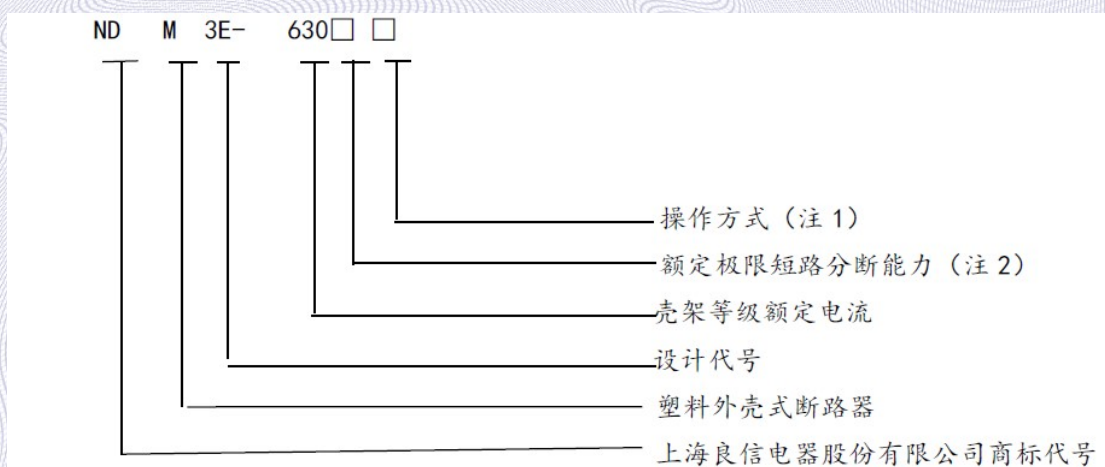

注：

1. 手动直接操作无代号；电动操作用 P 表示；转动手柄用 Z 表示。
2. 额定极限短路分断能力为： M 型（较高型）。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司