



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627258

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

NDB2T-63、NDB2TS-63、NDB2Z-63、NDB2Z-63H、NDB2ZB-63、NDB2ZB-63H、
LNB63DCNP、NDB2T-63A Uimp: 4kV(NDB2T-63、NDB2TS-63、NDB2Z-63、
LNB63DCNP 1P/2P、NDB2Z-63H、NDB2ZB-63(H)); ; 参数及型号解释详见附
页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 05 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 09 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627258

证书附页: 第 1 页 共 5 页

NDB2T-63、NDB2TS-63、NDB2Z-63、NDB2Z-63H、
NDB2ZB-63、NDB2ZB-63H、LNB63DCNP、NDB2T-63A
Uimp: 4kV(NDB2T-63、NDB2TS-63、NDB2Z-63、LNB63DCNP 1P/2P、
NDB2Z-63H、NDB2ZB-63(H));
6kV(NDB2Z-63、LNB63DCNP 3P/4P、NDB2T-63A);
Ui:1000V(NDB2T-63、NDB2TS-63、NDB2Z-63、NDB2Z-63H、
NDB2ZB-63、NDB2ZB-63H、LNB63DCNP), 800V(NDB2T-63A);
Ue: NDB2T-63,NDB2TS-63,NDB2T-63A:
AC230/240V/(1P),AC400/415V(2P,3P,4P);
DC60V/80V(1P 外形), DC80/125V (2P 外形);
NDB2Z-63, LNB63DCNP:DC125V(1P 外形),DC220/250V(1P 外形),DC250V(2P 外
形),
DC440/500V(2P 外形),DC750V(3P 外形),DC1000V(4P 外形),
DC220/250V(3P 外形串法 1,4P 外形串法 1), DC440V(3P 外形串法 1,4P 外形串法
1);
NDB2Z-63H:DC250/440/500V(2P 外形);
NDB2ZB-63(H):DC220/250V(2P 外形),DC440V(2P 外形);
In: NDB2T-63,NDB2TS-63,NDB2Z-63,LNB63DCNP,NDB2Z-63H,NDB2T-63A:
1A,1.2A,1.5A,1.6A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,10A,12A,13A,15A,16A,20A,25A,30A,
32A,
35A,40A,50A,60A,63A;
NDB2ZB-63,NDB2ZB-63H:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics: NDB2T-63,NDB2TS-63,NDB2T-63A:AC:7.5kA,DC:10kA;
NDB2Z-63,LNB63DCNP:7.5kA:(1P 外形),DC250V(2P 外形),6kA:DC440/500V(2P
外形),
5kA:(3P 外形,4P 外形),7.5kA: DC220/250V(3P 外形串法 1,4P 外形串法 1),
6kA:DC440V(3P 外形串法 1,4P 外形串法 1);
NDB2Z-63H:7.5kA(2P 外形);
NDB2ZB-63:10kA(2P 外形);
NDB2ZB-63H:20kA(DC220/250V),10kA(DC440V);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627258

证书附页: 第 2 页 共 5 页

Icu:

NDB2T-63,NDB2TS-63,NDB2T-63A:AC/DC:10kA;

NDB2Z-63,LNB63DCNP:10kA:(1P 外形), DC250V (2P 外形),10kA:
DC440/500V(2P 外形),

5kA:(3P 外形,4P 外形),10kA: DC220/250V (3P 外形串法 1,4P 外形串法 1),

10kA: DC440V(3P 外形串法 1,4P 外形串法 1);

NDB2Z-63H:20kA(2P 外形);

NDB2ZB-63:10kA(2P 外形);

NDB2ZB-63H:20kA (2P 外形);

选择性类别:A;

极数:1P,2P,3P,4P;

适用频率:50/60Hz(交流);

配用的辅助触头:

型号: OF2, SD2;


常开常闭的情况和数量:1NO1NC;

Ith:10A;


Ue/Ie:AC-12:AC415V/3A, AC240V/6A;

Ue/Ie:DC-12:DC130V/1A, DC48V/2A, DC24V/6A

直流接线方式:

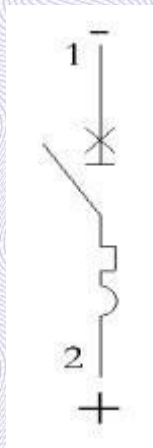

1P 外形

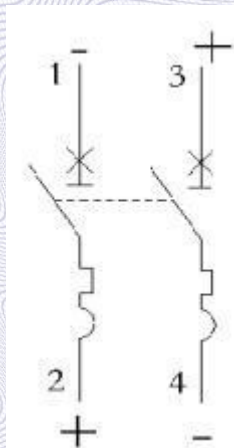

2P 外形

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627258


证书附页: 第 3 页 共 5 页

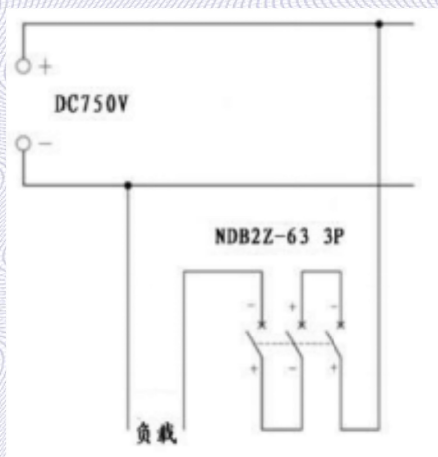


3P 外形

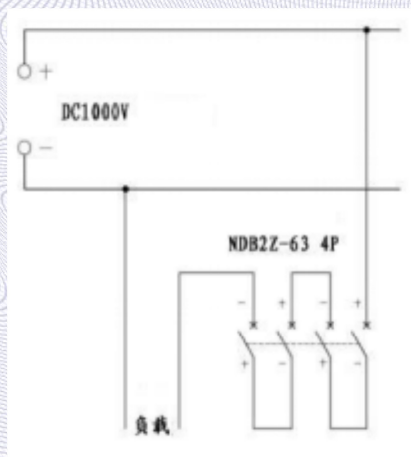


4P 外形

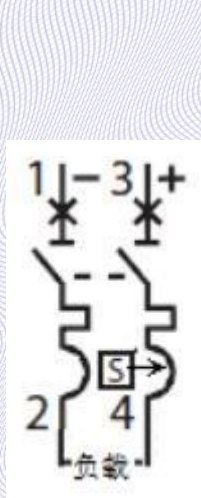

3P 外形串法 1

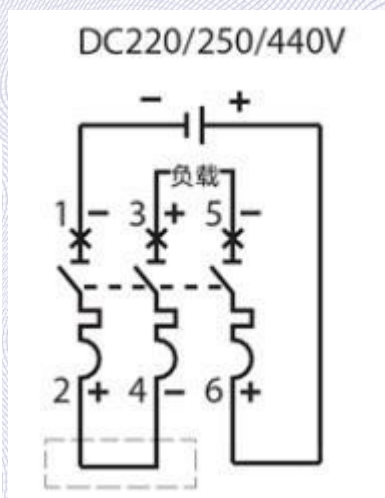

4P 外形串法 1

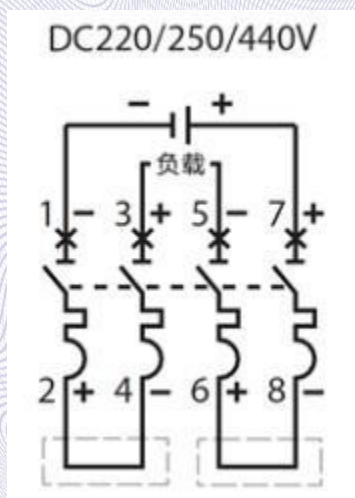

2P 外形 NDB2ZB-63(H)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627258

证书附页: 第 4 页 共 5 页

型号解释:

ND	B	2	Z		-	63			
									规格, 注释 1
									H: 高分断 20kA, 无: 常规
									壳架等级额定电流 (A)
									B: 三段式保护, 空: 常规产品
									Z: 直流
									设计序号
									塑料外壳式断路器
									企业代号

注释 1

		/		
1	2		3	4
1. 瞬时电流设定				
2. 额定电流				
3. 极数				
4. 标识符: 无符号: 基准温度 + 30°C, T40: 基准温度 + 40°C				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627258

证书附页：第 5 页 共 5 页

ND	B	2	T	□	-	63	□	□	
									规格，注释 2
									客户代码：A：通讯 无：常规
									壳架等级额定电流（A）
									无：常规；S：单磁
									T：符合 GB/T 14048.2、IEC60947-2
									设计序号
									塑料外壳式断路器
									企业代号

LN	B	63	DC	□	
					客户代码：NP：核电
					DC：直流
					壳架等级额定电流（A）
					塑料外壳式断路器
					企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司