



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642559

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器
NDM1-63, NDM1A-63, NDB1C-63, NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDM1A-63 S; 参
数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 14 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642559

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NDM1-63, NDM1A-63, NDB1C-63, NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDM1A-63 S

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 4kV;

额定绝缘电压(U_i): 500V;

额定工作电压(U_e): NDM1-63, NDM1A-63:

AC230V/240V/400V/415V(1P), AC400V/415V(2P, 3P, 4P), DC60V(1P, 2P),
DC80V(1P, 2P),

NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDB1C-63, NDM1A-63S:

AC230V/240V/400V/415V(1P), AC230V/240V(1P+N), AC400V/415V(2P, 3P, 3P+N,
4P), DC60V(1P, 2P), DC80V(1P, 2P);

额定电流(I_n):

NDM1-63, NDM1A-63:

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (注: D 型无
50A,
63A 产品),

NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDB1C-63, NDM1A-63 S:

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
(注: NDB1C-63 D 型无 50A, 63A 产品);

瞬时脱扣类型:

NDM1-63, NDB1C-63, NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDM1A-63 S: B 型,
C 型, D 型,

NDM1A-63: C 型, D 型;

额定短路能力(I_{cn}):

AC:

NDM1-63, NDM1A-63, NDB1C-63: 4.5kA(B, C 型 50A 及以上, D 型), 6kA(B, C
型
40A 及以下),

NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDM1A-63S: 6kA;

DC:

NDM1-63, NDM1A-63, NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDB1C-63,
NDM1A-63 S: 10kA (B, C 型 1-63A);

运行短路能力(I_{cs}):

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642559

证书附页: 第 2 页 共 4 页

AC:

NDM1-63, NDM1A-63, NDB1C-63: 4.5kA (B, C 型 50A 及以上, D 型),
6kA (B, C 型 40A 及以下),

NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDM1A-63 S: 6kA,

DC:

NDM1-63, NDM1A-63, NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDB1C-63, NDM1A-63 S:
7.5kA (B, C 型 1-63A);

极数:

NDM1-63, NDM1A-63: 1P, 2P, 3P, 4P

NDB1-63, NDB1A-63, NDB1T-63, NDB1C-63, NDM1A-63 S:

1P, 1P+N (1 个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;
适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307642559

证书附页: 第 3 页 共 4 页


3.3 型号的解释:

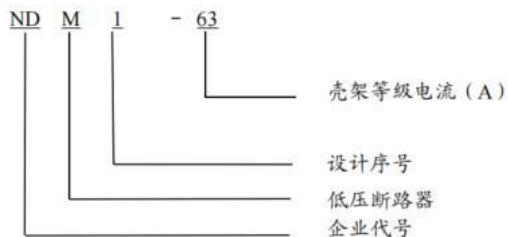

(注: D 型无 50A、63A 产品)

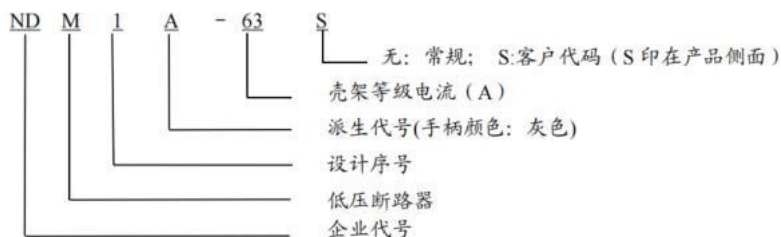

(注: 常规 D 型无 50A、63A 产品) (S 产品: 1A-63A 全覆盖)

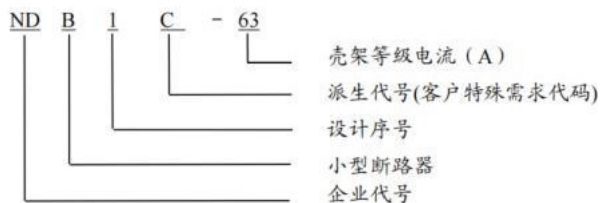

(注: D 型无 50A、63A 产品)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642559

证书附页：第 4 页 共 4 页

3.3 型号的解释：(续)

ND B 1 - 63

壳架等级电流 (A)
设计序号
小型断路器
企业代号

ND B 1 A - 63

壳架等级电流 (A)
派生代号(行业代码)
设计序号
小型断路器
企业代号

ND B 1T - 63

壳架等级电流 (A)
设计序号
小型断路器
企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司