



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642645

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3Z-630V; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 17 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 14 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642645

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3Z-630V

U_{imp} :12kV; U_i :1600V; U_e :DC1500V(2P 外形);

I_n : 350A,400A,450A,500A,630A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

$I_{cu}=I_{cs}$:15kA,时间常数:10ms;

$I_{cu}=I_{cs}$:25kA,时间常数:5ms;

$I_{cu}=I_{cs}$:2.5kA(1P),时间常数:5ms;

选择性类别:A 类;

适用于隔离用.


配用的辅助触头(1NO1NC),报警触头(1NO1NC);

U_i :400V; U_{imp} :2.5kV; I_{th} :3A;

AC-15: U_e/I_e :AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A;

接线方式:

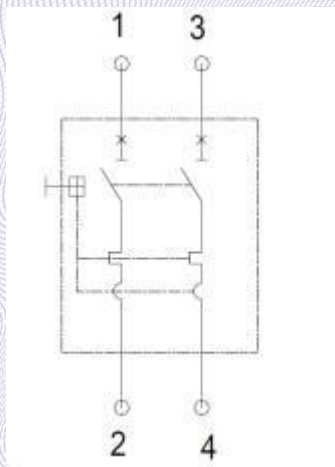

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642645

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND M 3 Z-630 V/2 3 □□



表 1

序号	附件名称
00	无
08	报警触头
10	分励脱扣器
21	单辅助触头
41	分励脱扣器+单辅助触头
18	分励脱扣器+报警触头
22	单辅助触头+报警触头
42	分励脱扣器+单辅助触头+报警触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司