



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636730

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM2E-800H, NDM2E-800M；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307636730

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NDM2E-800H, NDM2E-800M
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;
额定绝缘电压(U_i): 800V;
额定工作电压(U_e): AC400V;
额定电流(I_n): 800A(320A, 400A, 450A, 500A, 550A, 630A, 700A, 750A, 800A 可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(I_{cs}): 65kA(NDM2E-800H), 65kA(NDM2E-800M);
额定极限短路分断能力(I_{cu}): 100kA(NDM2E-800H), 65kA(NDM2E-800M);
额定短时耐受电流(I_{cw}): 10kA/1s;
脱扣级别 10;
选择性类别: B;
极数: 3P;
50/60Hz;
适用于隔离;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND M 2E- 800 □ □

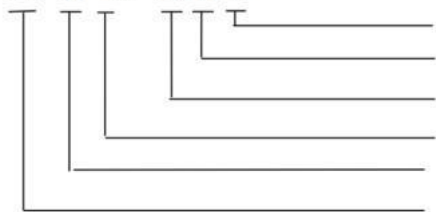

操作方式 (注 1)
额定极限短路分断能力 (注 2)
壳架等级电流
设计代号
塑料外壳式断路器
企业代号

注: 1 手动直接操作无代号; 转动手柄用 Z 表示。
2 额定极限短路分断能力为: M、H 型 (最高型)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636730

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556055

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636730

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded case circuit breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2024 年 11 月 11 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

