



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666364

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDG3A-400C;具体参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 30 日 有效期至：2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010302666364

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDG3A-400C;
Uimp:12kV;Ui:1500V; Ith:400A;
Ue:DC1500V(3P 外形);
Ie:250A,350A,400A;
Icw:10kA/1s;Icm(峰值):10kA;
使用类别: DC-21B, DC-PV1;
外壳防护等级: 开关本体操作面 IP20,
柜外手柄 IP66;
直流接线方式:见图.
配用的辅助触头(证书编号 2024010305630445):
种类和对数:1NO1NC,
Ui:690V;Uimp:4kV;Ith:16A;
AC-15:Ue/Ie: AC230V/6A, AC400V/4A, AC690V/2A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.6A.

直流接线图如下

3P 接线图

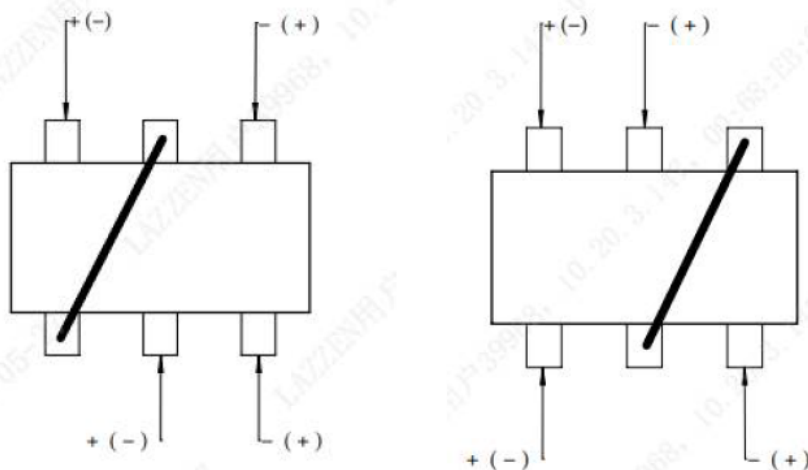

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司