



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630453

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM1T-63, NDB1PT-63, NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63; 详见
附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 04 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630453

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM1T-63, NDB1PT-63, NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63

Uimp:4kV; Ui:500V;

Ue: NDM1T-63: AC230V/240V/DC60V(1P,DC 见接线图), AC400V/415V(2P、3P、4P);

NDB1PT-63: AC230V/240V(1P), AC400V/415V(2P、3P、4P);

NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S: AC230/240V/DC60/80V(1P,DC 见接线图), AC230/240V (2P(一个保护极, N 极可开闭)), AC400/415V/DC60/80V(2P,DC 见接线图), AC400/415V(3P,4P (三个保护极, N 极可开闭)), 4P);

NDB1ZT-63: DC60/80V(1P,DC 见接线图), DC60/80V(2P,DC 见接线图);

In:

NDM1T-63: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

NDB1PT-63: 1A、3A、5A、6A、10A;

NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、12A、13A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ics:

NDM1T-63, NDB1PT-63, NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63: 6kA;

NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63: 7.5kA(B, C 型 1-63A, DC60V);

Icu:

NDM1T-63, NDB1PT-63, NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63: 6kA;

NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S, NDB1ZT-63: 10kA(B, C 型 1-63A, DC60V);

选择性类别: A;

极数: NDM1T-63, NDB1PT-63: 1P, 2P, 3P, 4P;

NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S: 1P、2P(一个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、4P(三个保护极, N 极可开闭)、4P;

NDB1ZT-63: 1P、2P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配合用辅助触头(仅适用于 NDB1T-63, NDB1TS-63, 已获得 CCC 证书 2024010305636623):

型号: OF1; 常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630453

证书附页: 第 2 页 共 2 页

约定发热电流(I_{th}): 10A;

AC-12: 3A(AC415V), 6A(AC240V);

DC-12: 0.4A(DC250V), 1A(DC220V), 1A(DC130V), 1A(DC110V), 2A(DC48V), 6A(DC24V);


使用类别: AC-12, DC-12;

符合附录 N 的电子附件:


欠压脱扣器(仅适用于 NDB1T-63, NDB1TS-63, NDM1T-63 S);

型号: Q1A; 额定电源电压 U_s : AC230V, 50/60Hz;

直流接线方式:

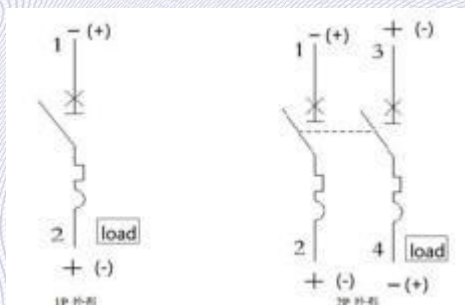

型号解释:

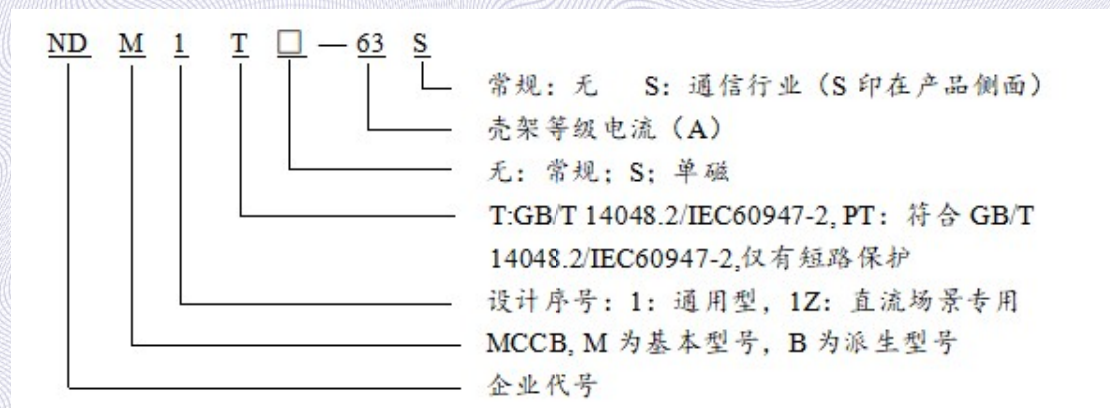

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司