



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638370

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW1-1600, NDW1A-1600；参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638370

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDW1-1600, NDW1A-1600;
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;
额定绝缘电压(U_i): 1000V;
额定工作电压
(U_e): AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440V/480V, AC660/690V;
额定电流(I_n): 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
过电流脱扣器类型: 电子式
额定运行短路分断能力(I_{cs}): AC220/230/240V, AC380/400/415V: $I_{cs}=55kA$;
AC440V/480V, AC660/690V: $I_{cs}=35kA$;
额定极限短路分断能力(I_{cu}): AC220/230/240V, AC380/400/415V: $I_{cu}=65kA$;
AC440V/480V, AC660/690V: $I_{cu}=42kA$;
额定短路耐受电流(I_{cw}): AC220/230/240V, AC380/400/415V: $I_{cw}=42kA/1s$;
AC440V/480V, AC660/690V: $I_{cw}=35kA/1s$;
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头:
型号: NWT2- A44; NWT2- A4; NWT2- A6 (已获 CQC 证书, 证书编号:
CQC20012271652);
常开常闭的情况和数量: NWT2- A44 (四开四闭); NWT2- A4 (四组转换);
NWT2- A6 (六组转
换)
约定发热电流(I_{th}): 10A;
AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.29A;
AC-12: U_e/I_e : AC250V/10A;
DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.2A;
DC-12: U_e/I_e : DC250V/0.3A;
符合附录 N 的电子附件:
带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器;
带电子电路的附件型号: NWQY2, NWQY2-S, NWQY2-PV;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638370

证书附页: 第 2 页 共 2 页

额定电源电压: NWQY2: AC220V/230V、AC380V/400V、DC220V、DC110V、DC24V;

NWQY2-S: AC220V/230V/ DC220V、AC380V/400V;

NWQY2- PV: AC220V/230V/ DC220V、AC380/400V; 50/60Hz;

带电子电路的附件名称: 分励脱扣器;

带电子电路的附件型号: NWF2, NWFB2;

额定电源电压: NWF2: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V、DC24V;


NWFB2: AC230V/DC220V; 50/60Hz;

带电子电路的附件名称: 闭合线圈;

带电子电路的附件型号: NWB2;

额定电源电压: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V、DC24V; 50/60Hz;

3.3 型号的解释:

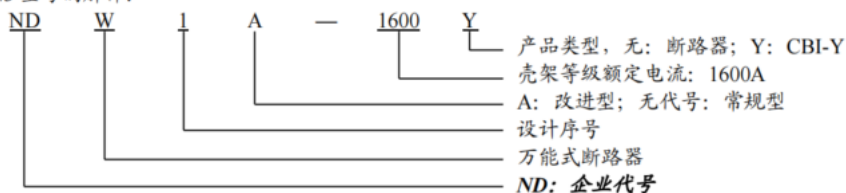

备注: CBI-Y 无过电流保护要求的断路器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307638370

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4648543

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307638370

变更产品名称: 万能式断路器

Name of Product Modified: Air Circuit-breakers

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	安全件电动操作机构 供应商增加	无锡市凯旋电机有限公司 苏州未来 电器股份有限公司 无锡新宏泰 电器科技股份有限公司	无锡市凯旋电机有限公司 苏州未来 电器股份有限公司 无锡新宏泰电器 科技股份有限公司 江苏洛凯机电股 份有限公司
2	安全件主触头弹簧供 应商变更	宁波奇乐电气集团有限公司 江阴 市精密弹簧厂 上海加易佳五金电 子有限公司 昆山春叶精密机电有 限公司	江阴市精密弹簧厂 上海加易佳五金 电子有限公司 昆山欣力超精密弹簧 有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2025 年 02 月 20 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

