



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307783134

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW3-5000, NDWPG-5000; 具体参数详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 06 月 03 日 有效期至：2030 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307783134

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDW3-5000, NDWPG-5000,
U_{imp}:12kV(S, H 型), 18kV(HU 型); U_i:1800V;
U_e:AC220V/230V/240V/380V/AC400V/415V, AC440V/AC480V/AC500V/AC525V/660V
/690V, AC800/AC1000/1140V;
I_n: 3200A, 3600A, 4000A, 4500A, 5000A;
S 型: I_{cs}=I_{cu}:125kA, I_{cw}:125kA/1s(AC220V/230V/240V/380V/AC400V/415V),
I_{cs}=I_{cu}:85kA, I_{cw}:85kA/1s(AC440V/AC480V/AC500V/AC525V/660V/690V),
H 型: I_{cs}=I_{cu}:135kA, I_{cw}:125kA/1s(AC220V/230V/240V/380V/AC400V/415V),
I_{cs}=I_{cu}:100kA, I_{cw}:100kA/1s(AC440V/AC480V/AC500V/AC525V/660V/690V),
HU 型: I_{cs}=I_{cu}:85kA, I_{cw}:85kA/1s(AC800/AC1000/1140V),
过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类;
极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 适用频率: 50/60Hz.
配用的辅助触头(已获得 CCC 证书, 证书编号 2024010303633117):
NWT4-四组转换(A4, A4S, A4D), NWT4-四开四闭(A44, A44S, A44D),
NWT4-六组转换(A6, A6S, A6D), NWT4-六开六闭(A66, A66S, A66D),
NWT4-八组转换(A8, A8S, A8D), NWT4-八开八闭(A88, A88S, A88D);
U_i:400V; U_{imp}:4kV; I_{th}:10A;
NWT4-A44/NWT4-A66/NWT4-A88/NWT4-A44S/NWT4-A66S/NWT4-A88S:
AC-15: U_e/I_e: AC400V/3A, AC-12: U_e/I_e: AC400V/10A,
DC-13: U_e/I_e: DC250V/0.2A, DC-12: U_e/I_e: DC250V/1A;
NWT4-A4/NWT4-A6/NWT4-A8/NWT4-A4S/NWT4-A6S/NWT4-A8S:
AC-15: U_e/I_e: AC400V/1.5A, AC-12: U_e/I_e: AC400V/5A,
DC-13: U_e/I_e: DC250V/0.2A, DC-12: U_e/I_e: DC250V/0.3A;
NWT4-A44D/NWT4-A66D/NWT4-A88D:
AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.5A, AC-12: U_e/I_e: AC250V/5A,
DC-13: U_e/I_e: DC250V/0.2A, DC-12: U_e/I_e: DC250V/5A;
NWT4-A4D/NWT4-A6D/NWT4-A8D:
AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.25A, AC-12: U_e/I_e: AC250V/2.5A,
DC-13: U_e/I_e: DC250V/0.2A, DC-12: U_e/I_e: DC250V/1.5A;
符合附录 N 的电子附件:
闭合线圈: NWB1: 额定电源电压: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V,
DC110V, DC220V, DC24V;
分励脱扣器:
NWF1: 额定电源电压: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, DC110V, DC220V, DC24V;
NWF1: 额定电源电压: AC230V/DC220V;
欠压脱扣器:
NWQY1: 额定电源电压: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, DC110V, DC220V, DC24V;
NWQY1-S: 额定电源电压: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307783134

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

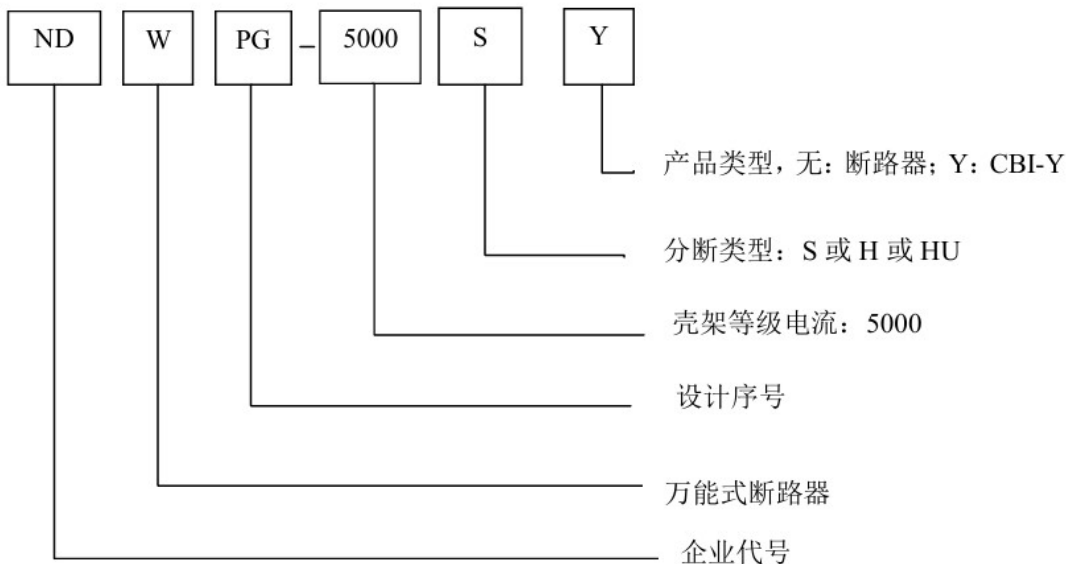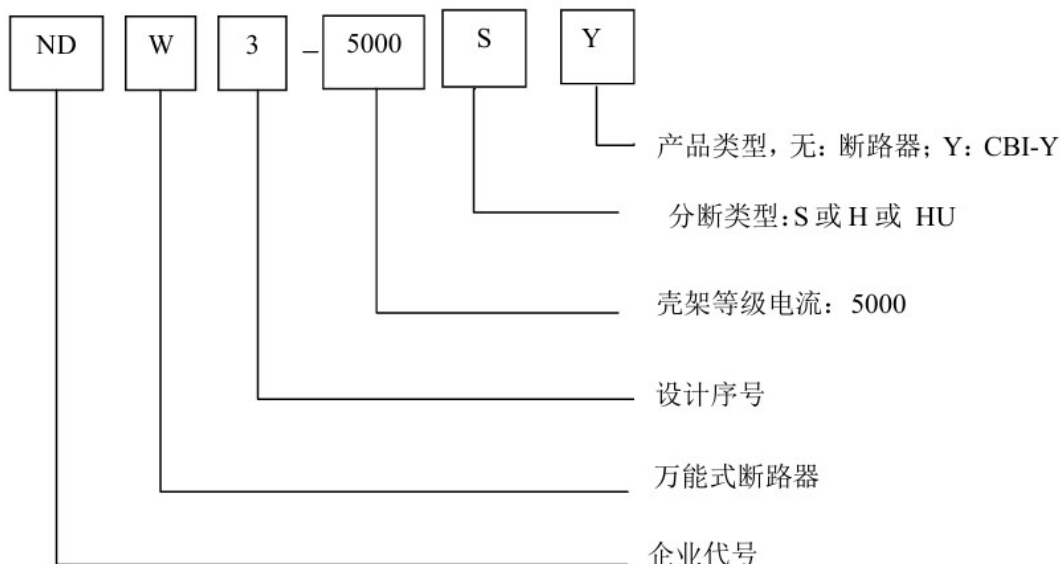

备注: CBI-Y 无过电流保护要求的断路器备注: CBI-Y 无过电流保护要求的断路器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司