



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636582

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB2NZ-80H, NDB2NZ-80HS, NDB2NZS-80H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 28 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636582

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB2NZ-80H, NDB2NZ-80HS, NDB2NZS-80H

Uimp: 6kV;

Ui:1000V;

Ue:DC250V(1P 外形),DC500V(2P 外形),DC750V(3P 外形),DC1000V(4P 外形);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

Ics=Icu=4.5kA(80A);

Ics=Icu=6kA(6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A);

选择性类别: A;

适用于隔离;

配用的辅助触头(CCC 证书编号: 2024010303627264):

型号: OF2,OF2S;

常开常闭的情况和数量:1NO1NC;

Ith:10A;

AC-12:Ue/Ie:AC415V/3A,AC240V/6A;

DC-12:Ue/Ie:DC220V/1A,DC130V/1A,DC250V/0.4A,DC110V/1A,DC48V/2A,DC24V/6A;

配用的报警触头(CCC 证书编号: 2024010305630451):

型号: SD2;

常开常闭的情况和数量:1NO1NC;

Ith:10A;

AC-12:Ue/Ie:AC415V/3A,AC240V/6A;

DC-12:Ue/Ie:DC220V/1A,DC130V/1A,DC250V/0.4A,DC110V/1A,DC48V/2A,DC24V/6A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636582


证书附页: 第 2 页 共 2 页

直流接线图如下:


上进线:

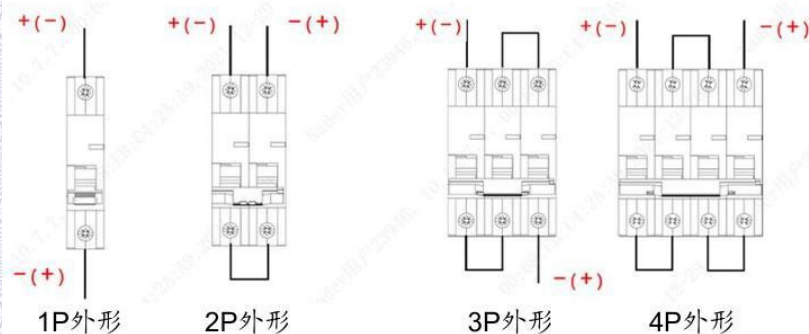

下进线:

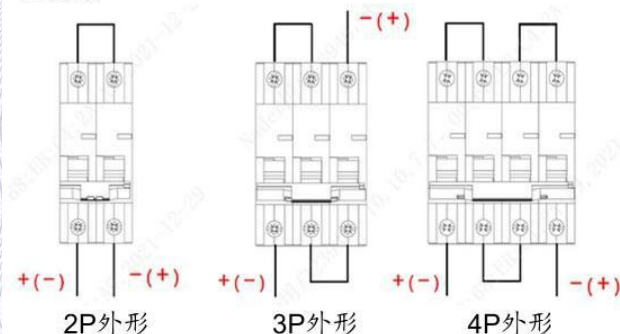

型号解释:

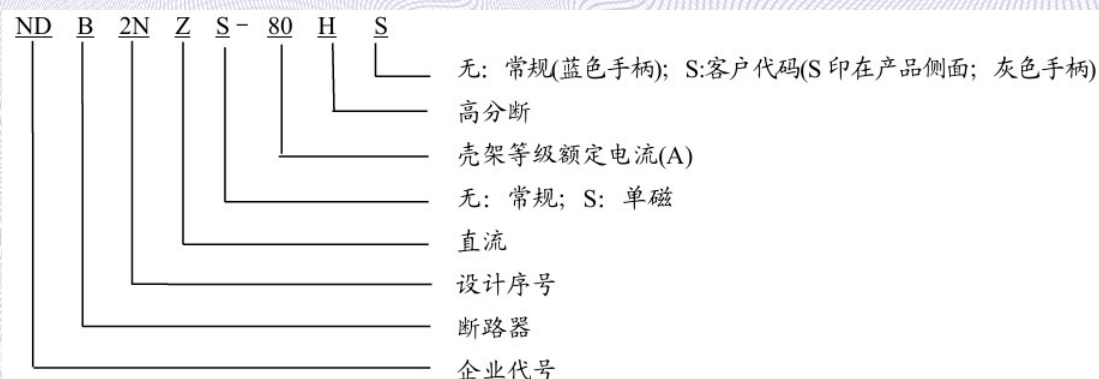

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司