



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638820

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器
NDR2-95,NDR2M-95,NDR2-140,LNR95NP,NDRH-95；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 07 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638820

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDR2-95, NDR2M-95, NDR2-140, LNR95NP, NDRH-95 Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue:
AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ie: NDR2-95, NDR2M-95, LNR95NP, NDRH-95:
17~25A, 23~32A, 30~40A, 37~50A, 48~65A, 55~70A, 63~80A, 80~104A;
NDR2-140: 80~104A, 95~120A, 110~140A; 脱扣级别类别: 10A; 极数: 3P; 外壳防
护等级: IP20(安装后); 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/1.58A, AC220/230V/2.73A;
DC-13: Ue/Ie: DC220/230V/0.21A, DC110V/0.46A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638820


证书附页: 第 2 页 共 3 页

3.3 型号的解释:

ND R 2 - □ □

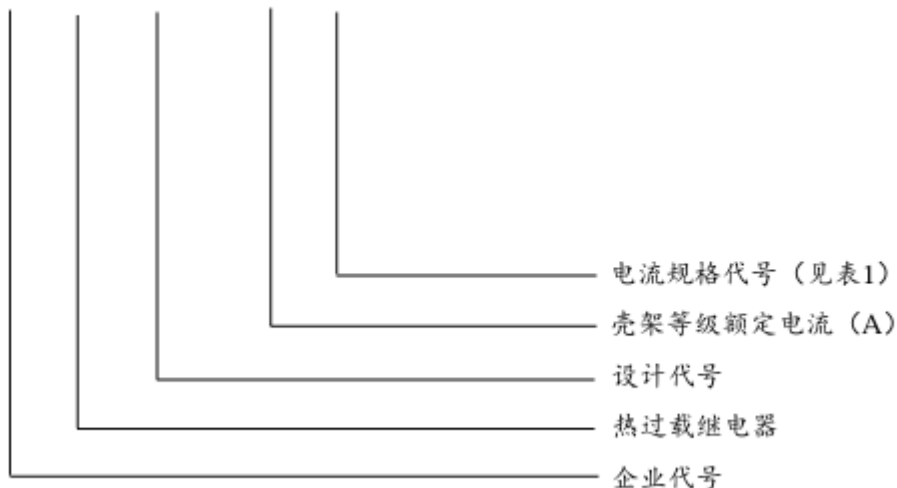

ND R 2 M - □ □

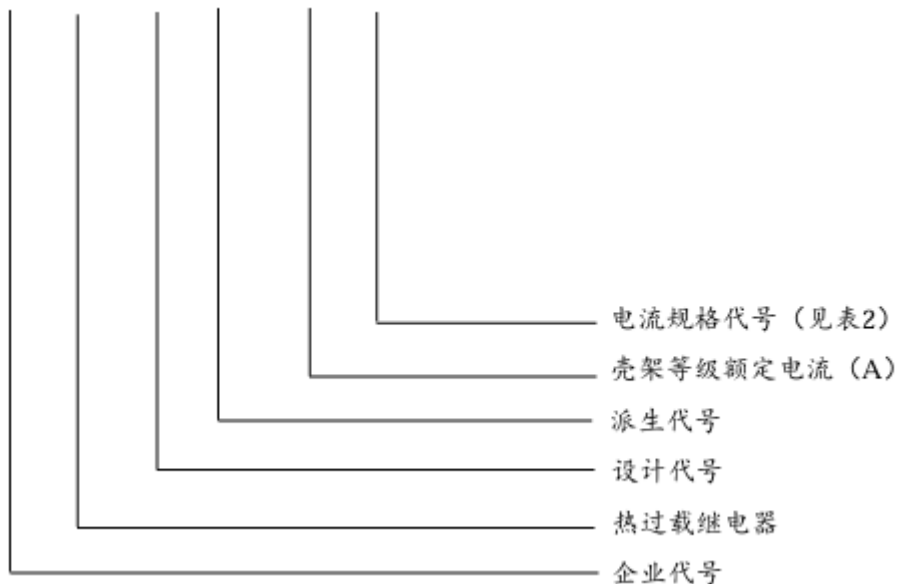

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



证书附页：第 3 页 共 3 页

ND R H - □ □

企业代号

热过载继电器

设计代号

壳架等级

电流规格代号 (见表2)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司