



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637650

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDG3VH-315, NDG3VH-250, NDG3VH-160; 参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637650

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDG3VH-315, NDG3VH-250, NDG3VH-160

Ui:1500V;Uimp:12kV; Ith:315A;

Ue:DC1000V/DC1500V;

Ie:80A,100A,125A,160A(NDG3VH-160); 200A,225A,250A (NDG3VH-250);

275A,315A (NDG3VH-315);

Icw:20kA/0.15s, 8kA/1s;

Icm:10kA;Iq:30kA/DC415V;

使用类别:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2;

防护等级:柜内 IP20,柜外 IP66;

配用的辅助触头: 1NO1NC,1NO,1NC;

Ui:690V; Uimp:4kV; Ith:16A;

AC-15: Ue/Ie:AC230V/6A,AC400V/4A,AC690V/2A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.6A.

直流接线方式:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637650

证书附页: 第 2 页 共 3 页

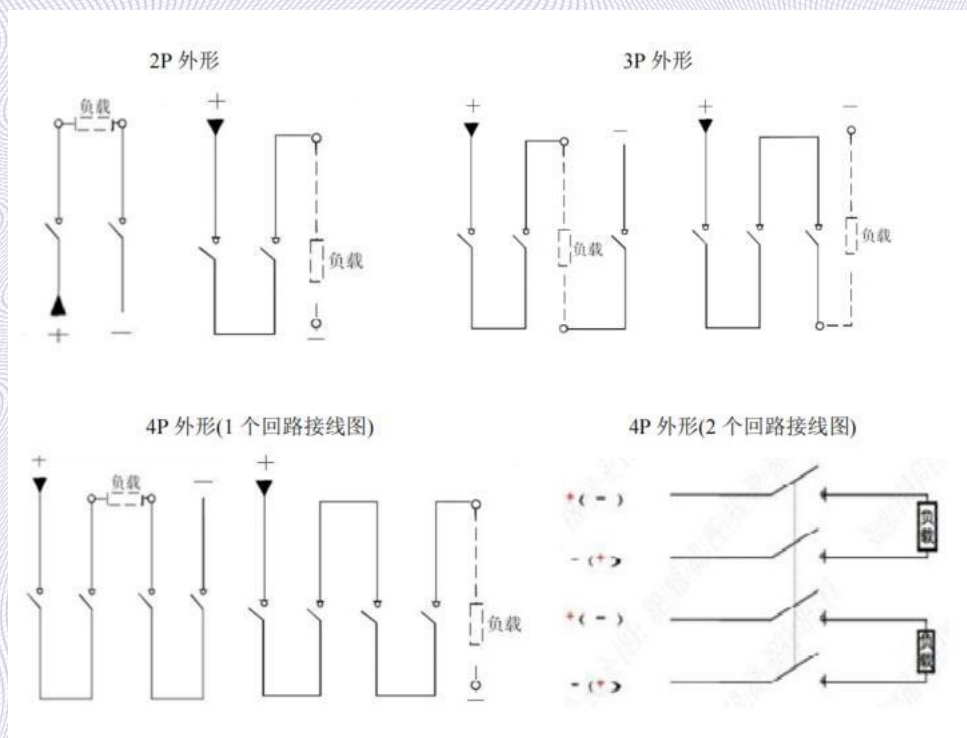

3.3 型号的解释:

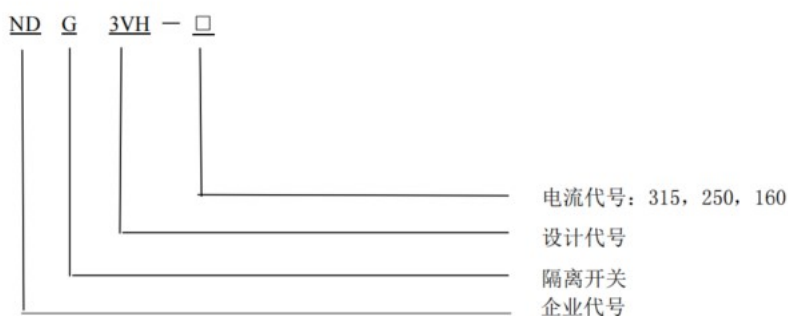

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637650

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司