



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636570

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB6-125, NDB6Z-125, NDB6-125A, NDB6ZS-125; 详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636570

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB6-125, NDB6Z-125, NDB6-125A, NDB6ZS-125 U_i :
1000V (NDB6-125, NDB6-125A), 1200V (NDB6Z-125, NDB6ZS-125); U_{imp} :
4kV (NDB6-125, NDB6Z-125, NDB6ZS-125), 6kV (NDB6-125A); U_e :
NDB6-125, NDB6-125A: AC230/240V (1P), DC60/80V (1P 外形), 400/415V (2P、3P、
4P), DC80/125V (2P 外形); NDB6Z-125, NDB6ZS-125: DC60/80/125/250/300V (1P
外形), DC400/500/600V (2P 外形), DC750/1000V (3P 外形), DC1000/1200V (4P
外形); I_n : NDB6-125C, NDB6Z-125C, NDB6-125A C, NDB6ZS-125
C: 63A, 80A, 100A, 125A; NDB6-125 D, NDB6-125A D: 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣
器类型: 热磁式, 电磁式; I_{cs} : NDB6-125, NDB6-125A: 7.5kA (AC230/240V,
AC400/415V, DC60/80/125V); NDB6Z-125, NDB6ZS-125: 7.5kA (DC60/80/125V,
DC400V), 6kA (DC250/300V、DC500/600V、DC750/1000V、DC1000/1200V); I_{cu} :
NDB6-125, NDB6-125A: 15kA (AC230/240V, AC400/415V, DC60/80V; DC80/125V);
NDB6Z-125, NDB6ZS-125: 15kA (DC60/80/125V), 10kA (DC400V), 6kA (DC250/300V、
DC500/600V、DC750/1000V、DC1000/1200V); 选择性类别: A; 极数: 1P、2P、
3P、4P; 额定频率: 50/60Hz (交流); 适用于隔离;

直流接线图如下:

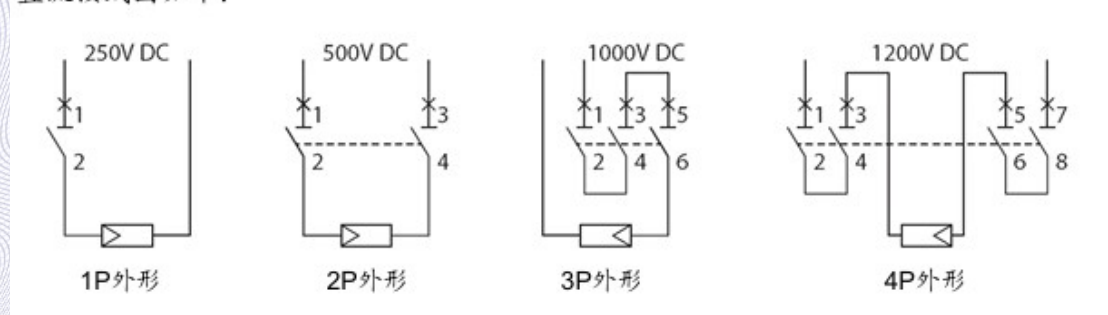

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636570

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

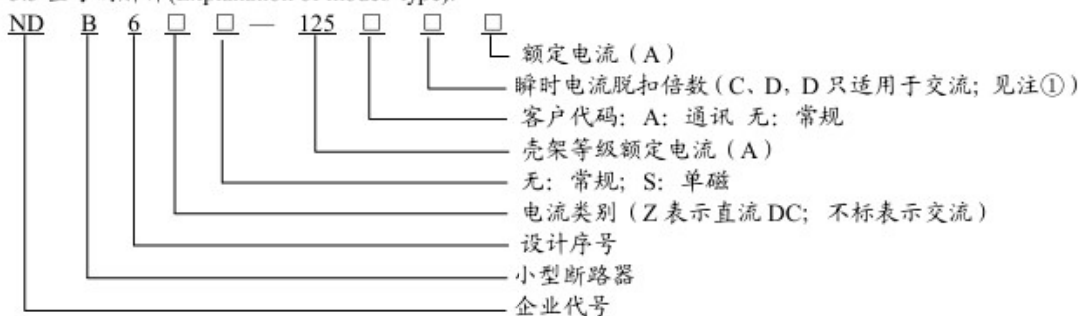

注①: C 表示瞬时脱扣电流倍数: $8I_n(1\pm 20\%)$; D 表示瞬时脱扣电流倍数: $12I_n(1\pm 20\%)$

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司