



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637711

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器
NDQ3H-4000, NDQ3B-4000; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637711

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDQ3H-4000, NDQ3B-4000;

Ui:1000V(主电路),400V(控辅回路);

Uimp:12kV(主电路),4kV(控辅回路);

Ith=Ie:250A,315A,350A,400A,500A,630A,700A,800A,1000A,

1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,3200A,4000A;

Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V;

使用类别:AC-33A;

Icw:55kA/1s(250~2000A),80kA/1s(2500~4000A),100kA/0.06s(2500~4000A);

Icm(峰值):121kA(250~2000A),220kA(2500~4000A);

Iq:120kA(250~2000A),200kA(2500~4000A);

转换方式:ATSE; 电器级别:PC 级;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP30(操作面).

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637711

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

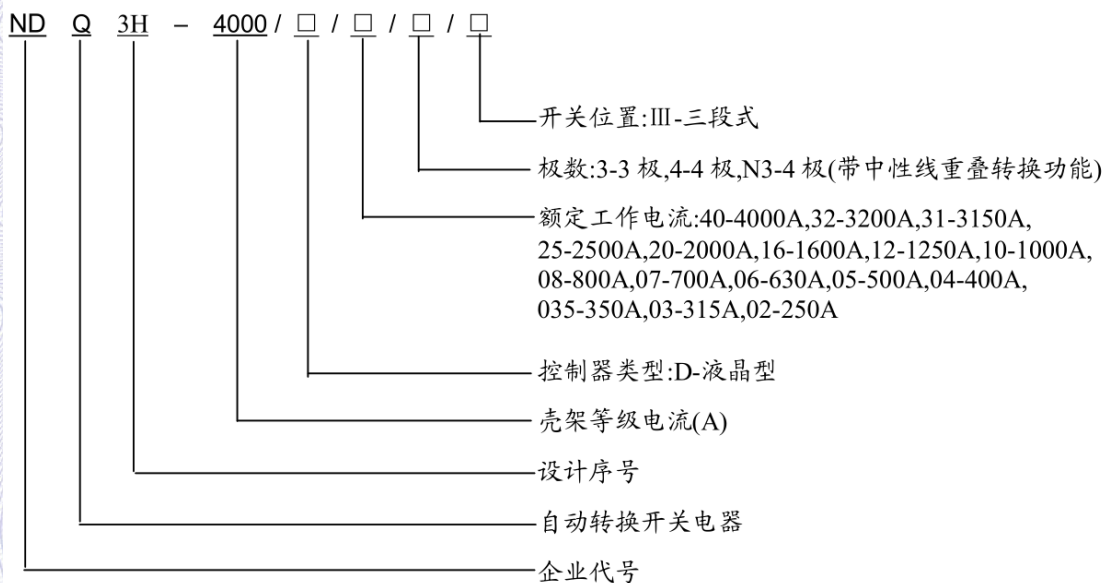

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司