



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302633119

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDW2GZ-2500；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 03 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302633119

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDW2GZ-2500

Uimp: 4P 外形: 12kV, 3P 外形: 18kV, 2P 外形: 18kV;

Ui: 4P 外形: 1500V, 3P 外形: 1800V, 2P 外形: 1800V;

Ith: 1250A(800A-1250A), 2500A(1600A-2500A);

Ue: DC1500V;

Ie: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

Icw: 4P 外形: 40kA/1s, 3P 外形: 50kA/1s,

2P 外形: 50kA/1s, 160kA/200ms, 120kA/100ms, 110kA/200ms;

Icm: 4P 外形: 40kA, 3P 外形: 50kA, 2P 外形: 50kA;

使用类别: 4P 外形: DC-22A, DC-23A, DC-PV2, 3P 外形: DC-PV2,

2P 外形: DC-PV2, DC-22A;

外壳防护等级: IP30 (仅正面);

配用的辅助触头: CCC 证书编号: 2024010303633117

型号: 4P 外形: NWT1-四开四闭(A44); NWT1-四组转换(A4);

NWT1-六组转换(A6); NWT1-六开六闭(A66);

2P 外形: NWT4-四开四闭(A44); NWT4-四组转换(A4);

NWT4-六组转换(A6); NWT4-六开六闭(A66);


约定发热电流(Ith): 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.29A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;

直流接线方式见下图:

4P 外形接线图(DC1500V):

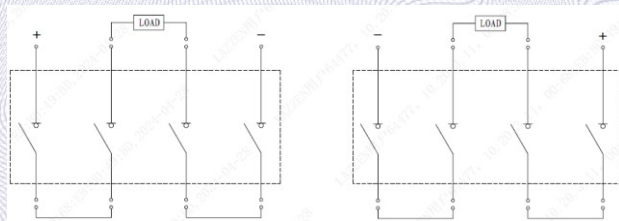

3P 外形接线图(DC1500V):

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302633119

证书附页: 第 2 页 共 3 页

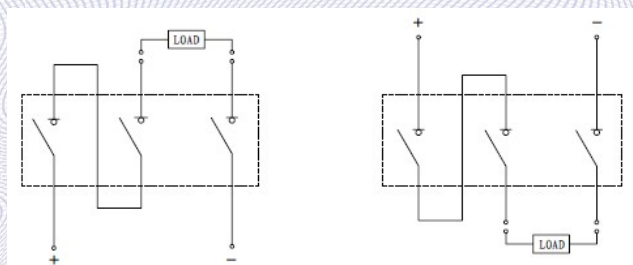

2P 外形接线图(DC1500V):

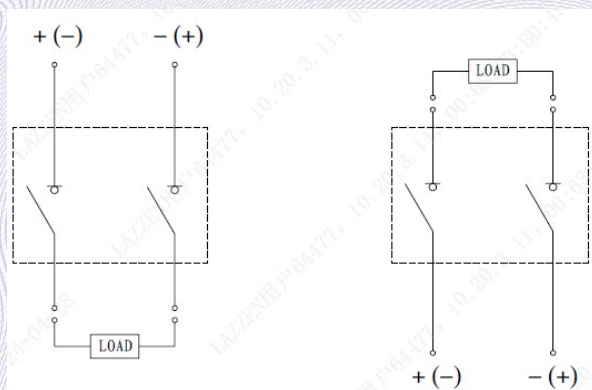

注: 产品可实现无极性接线

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302633119

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号的解释:

<u>ND</u>	<u>W</u>	<u>2</u>	<u>G</u>	<u>Z</u>	- <u>2500</u>
1	2	3	4	5	6

- 1: 企业代号
- 2: 万能式
- 3: 设计序号
- 4: 隔离开关
- 5: Z:直流,
- 6: 壳架等级

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司